


2023

KABLEX UKRAINE

НА КРОК ПОПЕРЕДУ



Ваш менеджер: _____
Тел.: _____
Пошта: _____

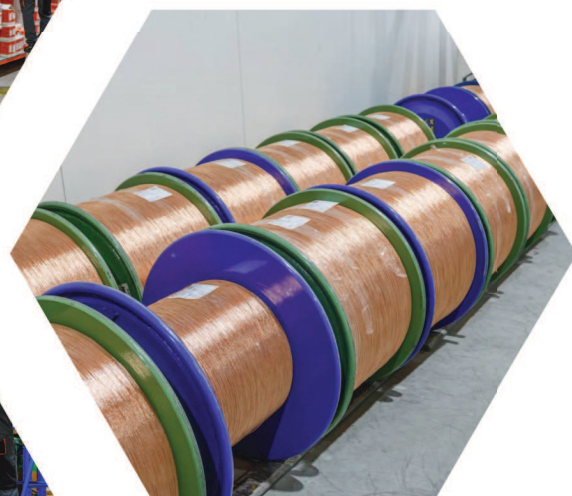

ЗМІСТ

GISELT	VIKTORI / ELBRUS	02
	AURORA / VIRGINIA / PREMIERA	03
	MILANA	04
	КОЛОДКИ / ПОДОВЖУВАЧІ	05
	АКСЕСУАРИ	06
	ПАТРОНИ	09
	СПОЛУЧНІ КЛЕМНИКИ	10
	РОЗПОДІЛЬНО-ПРОХІДНІ КЛЕМНИКИ / ХОМУТИ	12
	СИЛОВІ РОЗ'ЄМИ / ПАЯЛЬНИКИ / МУЛЬТИМЕТРИ	13
	ГЕРМЕТИЧНІ ЩИТИ ТА ЩИТИ ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ	14
	ЛАМПИ / СВІТИЛЬНИКИ	16
	ПРОЖЕКТОРА / СВІТИЛЬНИКИ / ДАТЧИКИ РУХУ ТА ФОТОРЕЛЕ	17
FAR	ЩИТИ ТА ГЕРМЕТИЧНІ ПЛАСТИКОВІ КОРПУСИ	18
	КАУЧУК	19
	АКСЕСУАРИ	20
	КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ / СВІТИЛЬНИКИ / ВЕНТИЛЯТОРИ	22
	ПОДОВЖУВАЧІ / КОЛОДКИ	23
KABLEX UKRAINE	ПВ1, ПВ1НГ, ПВ1НГ-LS	24
	ПВ3, ПВ3НГ, ПВ3НГ-LS	26
	ШВВП, ШВВПНГ, ШВВПНГ-LS	28
	ПВС, ПВСНГ, ПВСНГ-LS	30
	КГТ	32
	ВВГ, ВВГНГ, ВВГНГ-LS	34
	ВВГЕ, ВВГЕНГ, ВВГЕНГ-LS	36
	ВВГЗ, ВВГЗНГ, ВВГЗНГ-LS	38
	ВВГ-П, ВВГНГ-П, ВВГНГ-LS-П	40
	КВВГ, КВВГНГ, КВВГНГ-LS	42
	КВВГЕ, КВВГЕНГ, КВВГЕНГ-LS	44
	КВВГЗ, КВВГЗНГ, КВВГЗНГ-LS	46
	КВББШВ, КВББШВНГ, КВББШВНГ-LS	48
	ВББШВ, ВББШВНГ, ВББШВНГ-LS	50
	СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ	53
	СЕРТИФІКАТ ISO 9001:2015	58



Простий та швидкий
монтаж



Ступінь захисту
IP44/IP54



Універсальні
гвинти

Viktori



АРТ.	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G 8001-01	Вимикач 1-й зовнішній	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-01N	Вимикач 1-й зовнішній з підсвічуванням	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-31	Вимикач 1-й зовнішній, прохідний	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-02	Вимикач 2-й зовнішній	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-02N	Вимикач 2-й зовнішній з підсвічуванням	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-32	Вимикач 2-й зовнішній, прохідний	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-45-1	Розетка 1-а з з/к зовнішня з кришкою	16A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-55	Розетка + розетка з з/к зовнішня з кришкою	16A 250V IP44	01/05/60	шт
G 8001-42	Розетка 1-а з з/к зовнішня	16A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-46	Розетка 1-а без з/к зовнішня	10A 250V IP44	01/10/120	шт
G 8001-52	Розетка 2-а з з/к зовнішня	16A 250V IP44	01/05/60	шт
G 8001-56	Розетка 2-а без з/к зовнішня	10A 250V IP44	01/06/72	шт

Elbrus



АРТ.	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G 528016	Блок вимикач 1-й + розетка з з/к	16A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528026	Блок вимикач 2-й + розетка з з/к	16A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528018	Блок розетка з з/к + розетка з з/к	16A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528001	Вимикач 1-й	10A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528003	Вимикач 2-й	10A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528005	Клавіша дзвінка	10A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528002	Вимикач 1-й прохідний	10A 220-250V IP54	01/10	шт
G 528007	Розетка 1-а з з/к	16A 220-250V IP54	01/10	шт





Простий та швидкий
монтаж



Ступінь захисту IP20



Універсальні
гвинти



Aurora

АРТ	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G1803	Вимикач 1-й зовнішній	16A 250V IP20	01/10	шт
G1804	Вимикач 2-й зовнішній	16A 250V IP20	01/10	шт
G1805	Розетка 1-а без з/к зовнішня, кераміка	16A 250V IP20	01/10	шт
G1806	Розетка 1-а з з/к зовнішня, кераміка	16A 250V IP20	01/10	шт
G1811	Розетка 2-а без з/к зовнішня, кераміка	16A 250V IP20	01/10	шт
G1812	Розетка 2-а з з/к зовнішня, кераміка	16A 250V IP20	01/10	шт



Virginia

АРТ	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G 8002-01	Вимикач 1-й зовнішній	10A 250V IP20	01/16/192	шт
G 8002-02	Вимикач 2-й зовнішній	10A 250V IP20	01/16/192	шт
G 8002-46	Розетка 1-а без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/12/144	шт
G 8002-42	Розетка 1-а з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/12/144	шт
G 8002-56	Розетка 2-а без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/09/108	шт
G 8002-52	Розетка 2-а з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/09/108	шт



Premiera



АРТ	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G 8003-01	Вимикач 1-й зовнішній	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-02	Вимикач 2-й зовнішній	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-45	Розетка 1-а з з/к зовнішня з кришкою	16A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-46	Розетка 1-а без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-42	Розетка 1-а з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-56	Розетка 2-а без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-52	Розетка 2-а з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-66	Розетка 3-я без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-62	Розетка 3-я з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-67	Розетка 4-а без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-72	Розетка 4-а з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-68	Розетка 5-а без з/к зовнішня	10A 250V IP20	01/10	шт
G 8003-82	Розетка 5-а з з/к зовнішня	16A 250V IP20	01/10	шт



Простий та швидкий
монтаж



Ступінь захисту IP20



Універсальні
гвинти

Milana



АРТ.	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G8001	Вимикач 1-й прихований	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8105	Вимикач 1-й прохідний з підсвічуван. прихований	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8005	Вимикач 1-й прохідний прихований	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8002	Вимикач 2-й прихований	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8102	Вимикач 2-й прихований з підсвічуванням	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8205	Вимикач 2-й прохідний прихований	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8003	Вимикач 3-й прихований	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8006	Клєвіша дзвінка	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8200	Рамка 2-а (25 шт.)	IP20	01/25	шт
G8300	Рамка 3-а (12 шт.)	IP20	01/12	шт
G8400	Рамка 4-а (25 шт.)	IP20	01/25	шт
G8009/1	Розетка 1-а без з/к прихована, кераміка	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8009	Розетка 1-а без з/к прихована	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8010/USB	Розетка 1-а з з/к + 2*USB	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8510	Розетка 1-а з з/к з кришкою прихована	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8510/1	Розетка 1-а з з/к з кришкою прихована, кераміка	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8010/1	Розетка 1-а з з/к прихована (кераміка)	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8010	Розетка 1-а з з/к прихована	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8209/1	Розетка 2-а без з/к прихована, кераміка	10A 250V IP20	01/12/200	шт
G8209	Розетка 2-а без з/к прихована	10A 250V IP20	01/10/200	шт
G8210/1	Розетка 2-а з з/к прихована, кераміка	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8210	Розетка 2-а з з/к прихована	16A 250V IP20	01/10/200	шт
G8008	Розетка TV прихована Milana	250V IP20	01/10/200	шт
G8711	Розетка комп'ютер + телефон прихована	250V IP20	01/10/200	шт
G8011	Розетка комп'ютерна 1-а прихована	250V IP20	01/10/200	шт
G8007	Розетка телефонна 1-а прихована	250V IP20	01/10/200	шт
G8004	Світлорегулятор прихований	3A 250V IP20	01/10/200	шт

GISélt

Колодки Premium

НОВИНКА

АРТ	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G7002	Колодка 2-а без з/к швидкий монтаж	10A 250V	01/10/200	шт
G7002E	Колодка 2-а з з/к швидкий монтаж	16A 250V	01/10/200	шт
G7003	Колодка 3-а без з/к швидкий монтаж	10A 250V	01/10/200	шт
G7003ES	Колодка 3-а з з/к з вимикачем швидкий монтаж	16A 250V	01/10/200	шт
G7003E	Колодка 3-а з з/к швидкий монтаж	16A 250V	01/10/200	шт
G7004	Колодка 4-а без з/к швидкий монтаж	10A 250V	01/10/200	шт
G7004E	Колодка 4-а з з/к швидкий монтаж	16A 250V	01/10/200	шт
G7005	Колодка 5-а без з/к швидкий монтаж	10A 250V	01/10/200	шт
G7005ES	Колодка 5-а з з/к з вимикачем швидкий монтаж	16A 250V	01/25/200	шт
G7005E	Колодка 5-а з з/к швидкий монтаж	16A 250V	01/12/200	шт



Колодки будівельні, помаранчеві, ударостійкі, каучукові

АРТ	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-1	Колодка 2-а без з/к 2-я	10-16A 100-250V	01/300	шт
SL-1-5	Колодка 2-а без з/к	10-16A 100-250V	01/300	шт
G-1-2.77 USB	Колодка 2-а без з/к з USB	10-16A 100-250V	01/160	шт
G-2-3.77 USB	Колодка 3-а без з/к 2-я з USB	10-16A 100-250V	01/160	шт
SL-1-4	Колодка 3-а без з/к	10-16A 100-250V	01/240	шт
G-1-3.77 USB	Колодка 3-а без з/к з USB	10-16A 100-250V	01/160	шт
G-A-6	Колодка 3-а без з/к ЧОРНА, 2-я	10-16A 100-250V	01/200	шт
SL-1-9	Колодка 4-а без з/к	10-16A 100-250V	01/200	шт



Колодки

АРТ	НАЗВА	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
G MGP-101	Колодка 2-а без з/к	10A 250V	20/160	шт
G MGP-111	Колодка 2-а з з/к	16A 250V	15/120	шт
G MGP-121	Колодка 3-а без з/к	10A 250V	20/200	шт
G MGP-131	Колодка 3-я з з/к GISélt	16A 250V	16/160	шт
G MGP-141	Колодка 4-а без з/к	10A 250V	20/120	шт
G MGP-151	Колодка 4-а з з/к GISélt	16A 250V	01/10/200	шт
G MGP-161	Колодка 5-а без з/к	10A 250V	01/25/200	шт
G MGP-181	Колодка 6-а без з/к	10A 250V	08/80	шт
G5812	Колодка 2-а з з/к	16A 250V	10/200	шт
G5823	Колодка 3-а з з/к з вимикачем	16A 250V	16/160	шт
G5804	Колодка 4-а без з/к	10A 250V	20/160	шт
G5814	Колодка 4-а з з/к	16A 250V	14/90	шт
G5824	Колодка 4-я з з/к з вимикачем	16A 250V	14/112	шт
G5805	Колодка 5-а без з/к	10A 250V	16/160	шт
G5825	Колодка 5-а з з/к з вимикачем	16A 250V	12/120	шт
G5816	Колодка 6-а з з/к	10A 250V	08/80	шт
G5826	Колодка 6-а з з/к з вимикачем	16A 250V	08/80	шт



Подовжувачі помаранчеві ударостійкі

АРТ	ОПИС/РОЗМІР	КОЛІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-35	2 гнізда, двостороння колодка без з/к, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-41	2 гнізда, одностороння колодка без з/к, з USB, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-38	2 гнізда, одностороння колодка без з/к, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-43	3 гнізда, двостороння колодка без з/к, з USB, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-36	3 гнізда, двостороння колодка без з/к, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-42	3 гнізда, одностороння колодка без з/к, з USB, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-39	3 гнізда, одностороння колодка без з/к, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-37	4 гнізда, двостороння колодка без з/к, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-44	4 гнізда, одностороння колодка без з/к, з USB, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт
SL-1-40	4 гнізда, одностороння колодка без з/к, 2м	10-16A 100-250V	01/10/200	шт



Вилка без з/к плоска



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G7361	10A 220-250V	01/48	шт

Вилка без з/к плоска кольорова



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-24	10A 220-250V	01/10	шт

Вилка без з/к плоска кольорова



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-27	10A 220-250V	01/10	шт

Вилка без з/к плоска кольорова з отвором



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-26	10A 220-250V	01/10	шт

Вилка без з/к пряма



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G 30118	10A 220-250V	01/50/500	шт
G MK-300	10A 220-250V	01/50/500	шт

Вилка без з/к пряма



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G SZ-400	10A 220-250V	01/50/500	шт

Вилка з з/к пряма



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G 30102	16A 220-250V	01/25/250	шт
G MK-02	16A 220-250V	01/25/250	шт

Вилка з з/к пряма



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G WD814L	16A 220-250V	01/30/300	шт

Вилка кутова з з/к з ручкою



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-806	16A 250V	01/600	шт

Вилка кутова з з/к



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G 30103	16A 220-250V	01/30/300	шт
G MK-27	16A 220-250V	01/30/300	шт

Вилка кутова з з/к з вимикачем



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G TM-009	16A 220-250V	01	шт

Вилка кутова з з/к з ручкою



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G WE-01	16A 220-250V	01/35/350	шт

Вилка кутова з з/к з ручкою



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-323KY	16A 250V	01/600	шт

Вилка кутова з з/к з ручкою



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-5011	16A 250V	01/600	шт

Вилка з патроном E27 в розетку з вимикачем



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G MK-815	10A 220-250V	01	шт

Штепсельне гніздо без з/к



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G30108	10A 220-250V	01/20	шт
G8062	10A 220-250V	01/20	шт

Вимикач для бра



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G MK-100	10A 220-250V	01/80/800	шт

Двійник з з/к (блок)



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G8812	16A 220-250V	01/12	шт

Вилка з рукою із з/к каучук



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G6052	16A 220-250V	01/20/320	шт

Колодка з з/к каучукова



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G6110E	1 гніздо 16A 220-250V	01/12/240	шт

Штепсельне гніздо з з/к



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G30101	16A 220-250V	01/24/480	шт
G8061	16A 220-250V	01/24/480	шт

Вимикач для бра



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G 30106	10A 220-250V	01/80/800	шт

Трійник без з/к (блок)



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G8803	10A 220-250V	01/10	шт

Штепсельне гніздо із з/к каучук



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G6061	16A 220-250V	12/15/192	шт

Колодка з з/к каучукова



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G6210E	2 гнізда 16A 220-250V	01/06/120	шт

Євро-перехідник



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G8031	10A 220-250V	01/24	шт

Двійник без з/к (блок)



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G8802	10A 220-250V	01/14	шт

Трійник із з/к (блок)



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G8813	16A 220-250V	01/08	шт

Вилка пряма із з/к каучук синя +штепсельне гніздо каучук синє в комплекті



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-15-16	16A 220-250V	01/10	шт

Колодка каучукова STANDART



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-1-13	2 гнізда 16A 220-250V	01/04/80	шт

Викрутка індикаторна 082



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-082	плоский	01/1200	шт

Викрутка індикаторна 086



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-086	плоский	01/800	шт

Викрутка індикаторна 836 мала фіолетова



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-836	плоский	01/800	шт

Викрутка індикаторна 936 велика фіолетова



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-936	плоский	01/30	шт

Викрутка індикаторна велика



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-DCV-1788	плоский	01/40	шт

Викрутка індикаторна мала



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-DCV-1788B	плоский	01/40	шт

Викрутка індикаторна різнокольорові великі



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-SP-9812	плоский	01/600	шт

Індикатор-тестер



АРТ.	ТИП НАКОНЕЧНИКА	ОД/УП/КОР	ОД
G-SP-9804	плоский	01/10	шт

Скріпа-замок посилена для бандажної стрічки



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SS201 TIGER	алюмінієва	01/10	шт

Затискач анкерний для Сіпу



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-157	алюмінієвий 2x16	01/10	шт

Затискач анкерний для Сіпу



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-158	алюмінієвий 4x16	01/10	шт

Стрічка бандажна сталевая



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SS201 BAND	30M	01/10	шт

Проколюючий затискач великий



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SEC-95	16-95,4-35	01/10	шт

Проколюючий затискач малий



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-16-95	16-95,1.5-10	01/10	шт

Стрічка бандажна



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SS201 BAND	50M	01/10	шт

Патрон люстровий



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC1401	E14	01/100	шт

Патрон люстровий



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC1411	E14	01/100	шт

Патрон люстровий



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC1403	E14 з різьбленням	01/100	шт

Патрон люстровий



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC1412	E14	01/100	шт

Патрон люстровий



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC1402	E14 з різьбленням	01/100	шт
YC1413	E14 з металевим різьбленням	01/100	шт

Патрон люстровий



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC2713	E27 з різьбленням	01/400	шт

Перехідник E40-E27



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
E40-E27	E40-E27	01/100	шт

Патрон керамічний



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC822 E40	E-40	01/100	шт

Патрон керамічний



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
YC519 E27	E-27	01/400	шт

Патрон керамічний G5.3



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G5.3	G5,3	01/400	шт

Нічник



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G MINI G35	1W G35 E27 2700K	01/100	шт

Лампочка для холодильника



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G T22	2W E14 6500K	01/400	шт

Алюмінієві гільзи



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
SL-2-57	10 мм	01/10	шт
SL-2-58	16 мм	01/10	шт
SL-2-59	25 мм	01/10	шт
SL-2-60	35 мм	01/10	шт
SL-2-61	50 мм	01/10	шт
SL-2-62	70 мм	01/10	шт
SL-2-63	95 мм	01/10	шт
SL-2-64	120 мм	01/10	шт
SL-2-65	150 мм	01/10	шт
SL-2-66	185 мм	01/10	шт
SL-2-67	240 мм	01/10	шт

Мідні гільзи



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
SL-2-72	10 мм	01/10	шт
SL-2-73	16 мм	01/10	шт
SL-2-74	25 мм	01/10	шт
SL-2-75	35 мм	01/10	шт
SL-2-76	50 мм	01/10	шт
SL-2-77	70 мм	01/10	шт

Мідно-лужені гільзи



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
SL-2-78	1,5 мм	01/10	шт
SL-2-79	2,5 мм	01/10	шт
SL-2-80	4,0 мм	01/10	шт
SL-2-81	6,0 мм	01/10	шт
SL-2-82	10,0 мм	01/10	шт
SL-2-83	16,0 мм	01/10	шт
SL-2-84	25,0 мм	01/10	шт
SL-2-85	35,0 мм	01/10	шт
SL-2-86	50,0 мм	01/10	шт
SL-2-87	70,0 мм	01/10	шт

Алюмінієві наконечники



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
DL-10	10 мм	01/10	шт
DL-16	16 мм	01/10	шт
DL-25	25 мм	01/10	шт
DL-35	35 мм	01/10	шт
DL-50	50 мм	01/10	шт
DL-70	70 мм	01/10	шт
DL-95	95 мм	01/10	шт
DL-120	120 мм	01/10	шт
DL-150	150 мм	01/10	шт
DL-185	185 мм	01/10	шт
DL-240	240 мм	01/10	шт

Мідні наконечники



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
DT-10	10 мм	01/10	шт
DT-16	16 мм	01/10	шт
DT-25	25 мм	01/10	шт
DT-35	35 мм	01/10	шт
DT-50	50 мм	01/10	шт
DT-70	70 мм	01/10	шт
DT-95	95 мм	01/10	шт

Трубчасті наконечники



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
E 7508	0,75 мм	01/100	уп
E 1008	1,0 мм	01/100	уп
E 1508	1,5 мм	01/100	уп
E 2508	2,5 мм	01/100	уп
E 4009	4,0 мм	01/100	уп
E 6012	6,0 мм	01/100	уп
E10-12	10,0 мм	01/100	уп
E16-12	16,0 мм	01/100	уп

Клемники кінцеві - смужка 5 шт



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
JH01-SP	2,5 мм	01/05	шт
JH02-SP	4,0 мм	01/05	шт
JH03-SP	6,0 мм	01/05	шт
JH05-SP	16 мм	01/05	шт

Клемники кінцеві - смужка 10 шт



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-2,5	2,5 мм	01/10	шт
G-4	4,0 мм	01/10	шт
G-6	6,0 мм	01/10	шт
G-10	10,0 мм	01/10	шт
G-16	16,0 мм	01/10	шт
G-25	25,0 мм	01/10	шт

Клемники з'єднувальні



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-03A	03 А білий	10	шт
G-06A	06 А білий	10	шт
G-10A	10 А білий	10	шт
G-16A	16 А білий	10	шт
G-20A	20 А білий	10	шт
G-30A	30 А білий	10	шт
G-60A	60 А білий	10	шт
G-80A	80 А білий	10	шт
G-100A	100 А білий	10	шт
G-06A BL	06 А чорний	10	шт
G-10A BL	10 А чорний	10	шт
G-16A BL	16 А чорний	10	шт
G-60A BL	60 А чорний	10	шт

Шина нульова на дин-рейку




АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GK009-0609.7 WAY	7 отворів	00/00/0000	шт
GK009-0609.10WAY	10 отворів	00/00/0000	шт
GK009-0609.12WAY	12 отворів	00/00/0000	шт
GK009-0609.15WAY	15 отворів	00/00/0000	шт

Шина сполучна 1-фазна



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GK 101-1	40-A	1/10	шт
GK 101-2	63-A	1/10	шт

Шина сполучна 3-фазна




АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GK 103-1	40-A	1/10	шт
GK 103-2	63-A вилка	1/10	шт

Дін-рейка



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GKH-01 IETER	1 метр посилена	1/100	шт

Дін-рейки



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
SL-5-13	під 4 авт 70 ммперфорована	1/10	шт
SL-5-15	під 8 авт 140 ммперфорована	1/10	шт
SL-5-16	під 10 авт 177 мм перфорована	1/10	шт
G-DIN RAIL	1 м перфорована	1/100	шт

Розетка на дін-рейку з з/к



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
SL-2-7	10-16 А 250V	1/10	шт

Клемники з'єднувальні - аналог WAGO



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
412	2-й	01/100	шт
413	3-й	01/100	шт
414	4-й	01/100	шт
415	5-й	01/100	шт
418	8-й	01/100	шт
KV222-412	ПРОЗОРІЙ 2-й	01/100	шт

Клемник з'єднувальний 1-й двосторонній



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-421	1-провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-252(GREY)	2-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-253(GREY)	3-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-204	4-х провідний	01/10	шт

Клемники з'єднувальні прозорі



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-622	2-х провідний	01/100	шт
СМК-623	3-х провідний	01/100	шт
СМК-624	4-х провідний	01/100	шт
СМК-625	5-провідний	01/100	шт

Клемник з'єднувальний 2-й двосторонній



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-422	2-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-102(YELLOW)	2-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-203	3-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-205	5-и провідний	01/10	шт

Клемники з'єднувальні прозорі удосконалені



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-612	2-х провідний	01/100	шт
СМК-613	3-х провідний	01/100	шт
СМК-614	4-х провідний	01/100	шт
СМК-615	5-провідний	01/100	шт

Клемник з'єднувальний 3-й двосторонній



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-423	3-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-202	2-х провідний удосконалений	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-104(ORANGE)	4-х провідний	01/10	шт

Клемник з'єднувальний для моноліту



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
СМК-106(PURPLE)	6-и провідний	01/10	шт


Шина нульова в корпусі



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-207	2x7 отв. Ui 500V 125A-40 °C	01/10	шт


Шина нульова в корпусі



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-211	2x11 отв. Ui 500V 125A-40 °C	01/10	шт

Шина нульова в корпусі

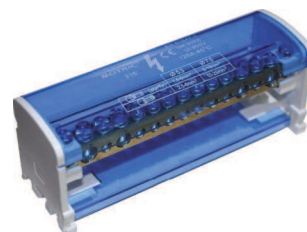

GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-215	2x15 отв. Ui 500V 125A-40 °C	01/10	шт

Шина нульова в корпусі



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-407	4x7 отв. Ui 500V 125A-40 °C	01/10	шт


Шина нульова в корпусі



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-411	4x11 отв. Ui 500V 125A-40 °C	01/10	шт

Шина нульова в корпусі

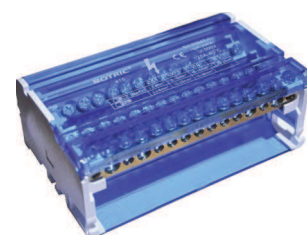

GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-415	4x15 отв. Ui 500V 125A-40 °C	01/10	шт

Блок розподільний на дин-рейку 80 A



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-UKK80A	80A 690~ 1000V AS/DS	01/10	шт

Блок розподільний на дин-рейку 125 A



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-UKK125A	125A 1000V AS/DS Ui 690V~	01/10	шт

Блок розподільний на дин-рейку 160 A



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-UKK160A	160A 1000V AS/DS Ui 690V~	01/10	шт

Блок розподільний на дин-рейку 250 A



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-UKK250A	250A 690~ 1000V AS/DS	01/05	шт

Затискач прохідний на дин-рейку SV-35



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-35	125A Ui 630B	01/10	шт

Затискач прохідний на дин-рейку SV-95



GISELT

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
G-95	232A Ui 630B	01/10	шт

Хомути нейлонові білі



GISELT

АРТ.	РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GH3*100-W	2,5*100	08/100	уп
GH3*150-W	2,5*150	08/100	уп
GH3*200-W	2,5*200	08/100	уп
GH3*250-W	2,5*250	08/100	уп
GH4*150-W	3,6*150	18/100	уп
GH4*200-W	3,6*200	18/100	уп
GH4*250-W	3,6*250	18/100	уп
GH4*300-W	3,6*300	18/100	уп
GH4*370-W	3,6*370	18/100	уп
GH5*200-W	4,6*200	22/100	уп
GH5*250-W	4,6*250	22/100	уп
GH5*300-W	4,6*300	22/100	уп
GH5*350-W	4,6*350	22/100	уп
GH5*400-W	4,6*400	22/100	уп

Хомути нейлонові чорні



GISELT

АРТ.	РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GH3*100-B	2,5*100	08/100	уп
GH3*150-B	2,5*150	08/100	уп
GH3*200-B	2,5*200	08/100	уп
GH3*250-B	2,5*250	08/100	уп
GH4*150-B	3,6*150	18/100	уп
GH4*200-B	3,6*200	18/100	уп
GH4*250-B	3,6*250	18/100	уп
GH4*300-B	3,6*300	18/100	уп
GH4*370-B	3,6*370	18/100	уп
GH5*200-B	4,6*200	22/100	уп
GH5*250-B	4,6*250	22/100	уп
GH5*300-B	4,6*300	22/100	уп
GH5*350-B	4,6*350	22/100	уп
GH5*400-B	4,6*400	22/100	уп

Хомути нейлонові білі з кільцем



GISELT

АРТ.	РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
GH4*150-W	3,6*150 білий	100/90	уп
GH4*150-B	3,6*150 чорний	100/90	уп
GH5*200-W	4,6*200 білий	100/60	уп
GH5*200-B	4,6*200 чорний	100/60	уп

Силовий роз'єм вилка STANDART



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SLEE-013	2P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-014	3P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-015	3P+N+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-023	2P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-024	3P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-025	3P+N+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт

Силовий роз'єм вилка PREMIUM



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SLEE-014K	3P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-015K	3P+N+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-024K	3P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-024K	3P+N+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт

Сальник



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-PG7	Сальник PG7	01/100	шт
G-PG9	Сальник PG9	01/100	шт
G-PG11	Сальник PG11	01/100	шт
G-PG13.5	Сальник PG13.5	01/100	шт
G-PG16	Сальник PG16	01/100	шт
G-PG21	Сальник PG21	01/100	шт

Олово велике



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-6-2	75 гр 1,0 мм	01/10	шт

Цифровий мультиметр помаранчевий



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
DT-830LN	Вимірювання напруги 0-500 В Вимірювання опору 200 Ом	1/10	шт

Силовий роз'єм розетка переносна STANDART



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SLEE-213	2P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-214	3P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-215	3P+N+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-223	2P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-224	3P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-225	3P+N+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт

Силовий роз'єм розетка переносна PREMIUM



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SLEE-114K	3P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-115K	3P+N+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-124K	3P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-125K	3P+N+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт

Паяльники



Giselt

SL-6-6	25 Вт	01/100	шт
SL-6-7	40 Вт	01/100	шт
SL-6-8	65 Вт	01/100	шт
SL-6-9	80 Вт	01/100	шт
SL-6-10	100 Вт	01/100	шт

Олово покращене



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-6-5	100 гр 0,8 мм	01/20	шт

Цифровий мультиметр чорний



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
DT-838	Вимірювання напруги 0-600 В Вимірювання опору 200 Ом	1/10	шт

Силовий роз'єм настінна розетка STANDART



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SLEE-113	2P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-114	3P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-115	3P+N+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-123	2P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-124	3P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-125	3P+N+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт

Силовий роз'єм настінна розетка PREMIUM



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
G-SLEE-214K	3P+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-215K	3P+N+E 16 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-224K	3P+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт
G-SLEE-225K	3P+N+E 32 A 415 V 50-60 Hz	01/10	шт

Олово у колбі



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-6-1	14 гр 1,0 мм	01/36	шт

Олово велике



Giselt





APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-6-3	875 гр 1,0 мм	01/10	шт

Крокодили



Giselt

APT.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-5-10	Крокодил червоний великий	01/50	шт
SL-5-11	Крокодил червоний малий	01/100	шт
SL-5-10	Крокодил чорний великий	01/50	шт
SL-5-11	Крокодил чорний малий	01/100	шт



Простий та швидкий
монтаж



Ударостійкий
корпус



Push To Open
Система відкриття дверей



Ступінь захисту IP65



Універсальні
гвинти



Надійна DIN-рейка

Коробки розподільчі зовнішні вологостійкі

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП/КОР	ОД
G-НС	PP 50*50	IP65	1/300	шт
G-НС	PP 80*50	IP65	1/240	шт
G-НС	PP 85*85*50	IP65	1/200	шт
G-НС	PP 100*100*70	IP65	1/100	шт
G-НС	PP 150*110*70	IP65	1/60	шт
G-НС	PP 150*150*70	IP65	1/60	шт
G-НС	PP 200*100*70	IP65	1/60	шт
G-НС	PP 200*155*80	IP65	1/40	шт
G-НС	PP 200*200*80	IP65	1/40	шт
G-НС	PP 255*200*80	IP65	1/40	шт
G-НС	PP 300*250*120	IP65	1/20	шт
G-НС	PP 400*350*120	IP65	1/10	шт

Щити внутрішньої установки

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП/КОР	ОД
G-HD11-14	11-14 модуля	IP20	1/30	шт
G-HD2-4	2-4 модуля	IP20	1/20	шт
G-HD5-7	5-7 модуля	IP20	1/10	шт
G-HD8-10	8-10 модуля	IP20	1/5	шт



GISélt



Простий та швидкий
монтаж



Ударостійкий
корпус



Push To Open
Система відкриття дверей



Ступінь захисту IP65



Універсальні
гвинти



Надійна DIN-рейка

Щити VECTRUM

АРТ	ОПИС/РОЗМІР	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП/КОР	ОД
G-V104	4 автоматів	IP65	1/30	шт
G-V106	6 автоматів	IP65	1/20	шт
G-V109	9 автоматів	IP65	1/20	шт
G-V112	12 автоматів	IP65	1/20	шт
G-V118	18 автоматів	IP65	1/10	шт
G-V124	24 автоматів	IP65	1/10	шт

Щити SIRIUS

АРТ	ОПИС/РОЗМІР	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП/КОР	ОД
G-S104	4 автоматів	IP65	1/30	шт
G-S108	8 автоматів	IP65	1/20	шт
G-S112	12 автоматів	IP65	1/10	шт
G-S118	18 автоматів	IP65	1/5	шт
G-S124	24 автоматів	IP65	1/5	шт
G-S136	36 автоматів	IP65	1/5	шт
G-S154	54 автоматів	IP65	1/5	шт

Щити PRIMA

АРТ	ОПИС/РОЗМІР	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП/КОР	ОД
G-P105	5 автоматів	IP65	1/40	шт
G-P108	8 автоматів	IP65	1/30	шт
G-P112	12 автоматів	IP65	1/20	шт
G-P115	15 автоматів	IP65	1/20	шт
G-P118	18 автоматів	IP65	1/10	шт
G-P124	24 автоматів	IP65	1/5	шт
G-P224	24 автоматів	IP65	1/10	шт





Світильники лінійні

АРТ	ОПИС/РОЗМІР	ОСНОВА	ОД/УП/КОР	ОД
G LEDF-L218 ALUMINIUM	2x18W 1230 мм 6000K	алюмінієва	01/20	шт
G LEDF-L218 IRON	2x18W 1230 мм 6000K	металева	01/20	шт
G LEDF-L209 ALUMINIUM	2 x 9 W 615 мм 6000K	алюмінієва	01/20	шт
G LEDF-L209 IRON	2 x 9 W 615 мм 6000K	металева	01/20	шт

Світильники лінійні вологозахисні

АРТ	ОПИС/РОЗМІР	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП/КОР	ОД
G SU-WF-60-18 W	18 Вт 600*50*27 мм	IP 65	01/30	шт
G SU-WF-120-36 W	36 Вт 1200*50*27 мм	IP 65	01/30	шт
G 0606S-MFPL2	LED лінійний 45 Вт 1200 мм	IP 42	01/10	шт
G 0606S-MFPL1	LED лінійний 24 Вт 600 мм	IP 42	01/25	шт
G SU-WF-60-18 W	без ламп под T8, 1200 мм	IP 65	01/08	шт

Світильники Standart



АРТ	ОПИС/РОЗМІР	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ОД/УП/КОР	ОД
G-8W ROUND	круглий LED 8 Вт 111*111*40 мм	6500K	01/40	шт
G-10W ROUND	круглий LED 10 Вт 111*111*40 мм	6500K	01/40	шт
G-12W ROUND	круглий LED 12 Вт 123*123*40 мм	6500K	01/40	шт
G-15W ROUND	круглий LED 15 Вт 123*123*40 мм	6500K	01/40	шт
G-20W ROUND	круглий LED 20 Вт 175*175*40 мм	6500K	01/20	шт
G-8W OVAL	овальний LED 8 Вт 140*75*40 мм	6500K	01/40	шт
G-10W OVAL	овальний LED 10 Вт 140*75*40 мм	6500K	01/140	шт
G-12W OVAL	овальний LED 12 Вт 160*85*40 мм	6500K	01/40	шт
G-15W OVAL	овальний LED 15 Вт 160*85*40 мм	6500K	01/40	шт
G-20W OVAL	овальний LED 20 Вт 211*110*40 мм	6500K	01/20	шт

Світильники IP 65






АРТ	ОПИС/РОЗМІР	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ОД/УП/КОР	ОД
G 0506Y-MPL9G	круглий LED 8 Вт IP 65	4000K	01/40	шт
G 0506Y-MPL9G	круглий LED 8 Вт IP 65	6500K	01/40	шт
G 0506X-MPL7C	круглий LED 12 Вт IP 65	4000K	01/40	шт
G 0506X-MPL7C	круглий LED 12 Вт IP 65	6500K	01/40	шт
G 0506F-MPL9	круглий LED 15 Вт IP 65	4000K	01/24	шт
G 0506E-MPL7	круглий LED 20 Вт IP 65	4000K	01/24	шт
G 12W	круглий LED 12 Вт IP 65	4000K	01/24	шт
G 18W	круглий LED 18 Вт IP 65	4000K	01/20	шт
G 2906E-MPL19	квадратний LED 15 Вт IP 65	4000K	01/24	шт
G 2906C-MPL17	квадратний LED 20 Вт IP 65	4000K	01/24	шт

Лампи світлодіодні T8



АРТ	ОПИС/РОЗМІР	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ОД/УП/КОР	ОД
G 09011A-T8D-L1200	T8 18W 1200мм	6500K	01/00	шт
G 09011A-T8D-L600	T8 9W 600мм	6500K	01/00	шт

GISÉIT

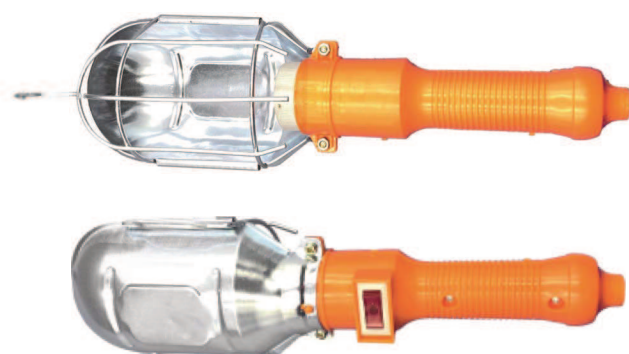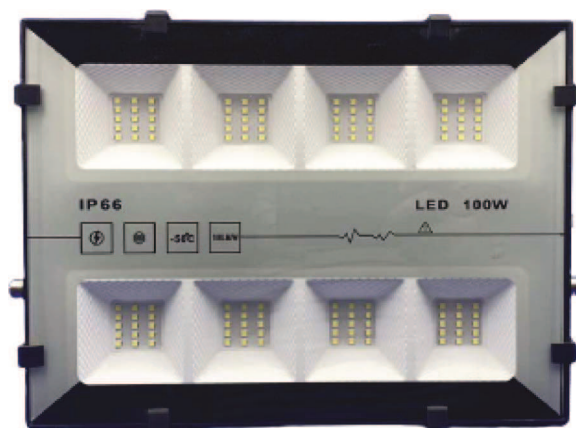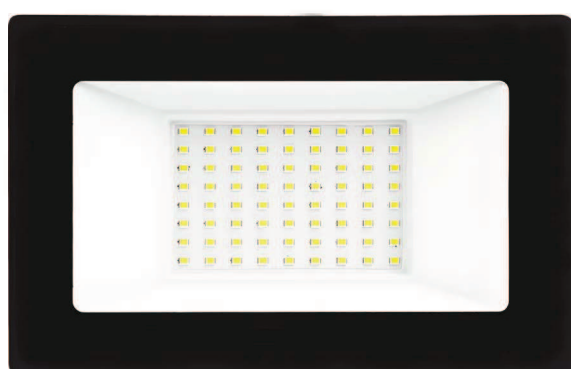

Датчики руху та фотореле

АРТ.	ОПИС	ОД/УП/КОР	ОД
SL-2-25	Датчик руху 180° 220-240V 50/60Hz	01/12	шт
SL-2-24	Датчик руху 180° відосконал. 220-240V 50/60Hz	01/12	шт
G-SENSORLX20	Датчик руху стел. 360° 110-240V 50/60Hz	01/12	шт
G-PHOTO P02 10A	Датчик сутінковий 220-240V 10 A	01/12	шт
SL-2-8	Датчик сутінковий 220-240V 16 A	01/12	шт
G-PHOTO P03 25A	Датчик сутінковий 220-240V 25 A	01/12	шт

Прожектора серії STANDART

АРТ.	ОПИС	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ОД/УП/КОР	ОД
GFD-TG11010	10 Вт 90-100 lm/W IP65 165-265	6000K	01/60	шт
GFD-TG11020	20 Вт 90-100 lm/W IP65 165-265	6000K	01/40	шт
GFD-TG11030	30 Вт 90-100 lm/W IP65 165-265	6000K	01/20	шт
GFD-TG11050	50 Вт 90-100 lm/W IP65 165-265	6000K	01/20	шт
GFD-TG11100	100 Вт 90-100 lm/W IP65 165-265	6000K	01/10	шт

Прожектора серії HERCULES

АРТ.	ОПИС	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА	ОД/УП/КОР	ОД
G TG013-100W	100 Вт 100-265V	6000K	01/50	шт
G TG013-150W	150 Вт 100-265V	6000K	01/20	шт
G TG013-200W	200 Вт 100-265V	6000K	01/20	шт
G TG013-300W	300 Вт 100-265V	6000K	01/10	шт
G TG013-400W	400 Вт 100-265V	6000K	01/20	шт

Світильники переносні "Гаражні"

АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
SL-7-3	Важкий світильник без шнура метал	01/10/200	шт
SL-7-4	Світильник гаражний 5 метрів	01/10/200	шт
SL-7-5	Світильник гаражний 10 метрів	01/10/200	шт
SL-7-6	Світильник гаражний 15 метрів	01/10/200	шт
SL-7-7	Світильник гаражний 20 метрів	01/10/200	шт


Простий та швидкий
монтаж

Ударостійкий
корпус

Push To Open
Системи відкриття дверей


Ступінь захисту IP65



Універсальні
гвинти


Надійна DIN-рейка



Щитки FAR

АРТ.	НАЗВА	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП	ОД.
F98	Коробка під 1-2 авт.вим. FAR	IP 20	01/40	шт
F99	Коробка під 3-4 авт.вим. FAR	IP 20	01/25	шт
F147	Щит внутрішній під 2 авт.вим. FAR	IP 20	01/30	шт
F87	Щит внутрішній під 6 авт.вим. FAR	IP 20	01/30	шт
F89	Щит внутрішній під 9 авт.вим. FAR	IP 20	01/30	шт
F91	Щит внутрішній під 12 авт.вим. FAR	IP 20	01/20	шт
F93	Щит внутрішній під 16 авт.вим. FAR	IP 20	01/20	шт
F95	Щит внутрішній під 24 авт.вим. FAR	IP 20	01/10	шт
F97	Щит внутрішній під 36 авт.вим. FAR	IP 20	01/10	шт
F148	Щит зовнішній під 2 авт.вим. FAR	IP 20	01/30	шт
F86	Щит зовнішній під 6 авт.вим. FAR	IP 20	01/30	шт
F88	Щит зовнішній під 9 авт.вим. FAR	IP 20	01/30	шт
F90	Щит зовнішній під 12 авт.вим. FAR	IP 20	01/20	шт
F92	Щит зовнішній під 16 авт.вим. FAR	IP 20	01/20	шт
F94	Щит зовнішній під 24 авт.вим. FAR	IP 20	01/10	шт
F96	Щит зовнішній під 36 авт.вим. FAR	IP 20	01/10	шт

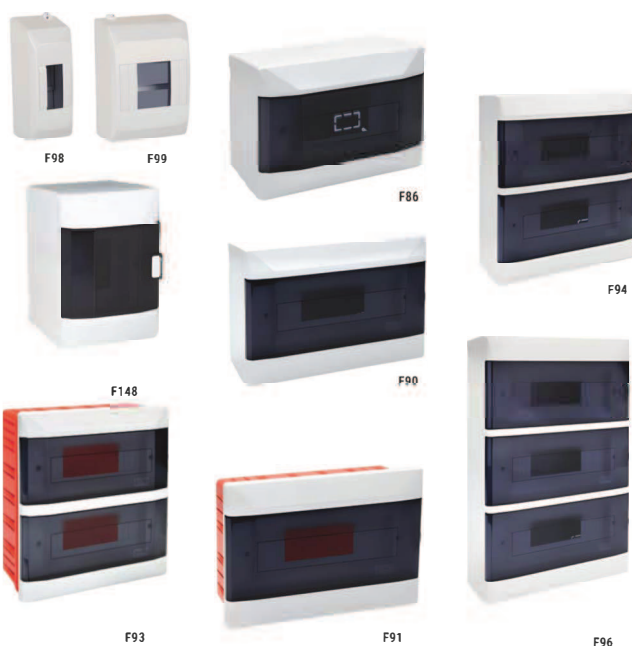

Корпуси пластикові FAR

АРТ.	НАЗВА	СТУПЕНЬ ЗАХИСТУ	ОД/УП	ОД.
F912	Корпус білі двері 250*350*150 ABS	IP 65	01/40	шт
F913	Корпус білі двері 300*400*170 ABS	IP 65	01/25	шт
F915	Корпус білі двері 350*500*190 ABS	IP 65	01/30	шт
F916	Корпус білі двері 400*500*180 ABS	IP 65	01/30	шт
F918	Корпус білі двері 400*600*200 ABS	IP 65	01/30	шт
F921	Корпус білі двері 600*800*260 ABS	IP 65	01/20	шт
F901	Корпус матові-прозорі двері 250*350*150 PS	IP 65	01/20	шт
F902	Корпус матові-прозорі двері 300*400*170 PS	IP 65	01/10	шт
F904	Корпус матові-прозорі двері 350*500*190 PS	IP 65	01/10	шт
F905	Корпус матові-прозорі двері 400*500*180 PS	IP 65	01/30	шт
F907	Корпус матові-прозорі двері 400*600*200 PS	IP 65	01/30	шт
F910	Корпус матові-прозорі двері 600*800*260 PS	IP 65	01/30	шт

Вилка з заземленням каучукова FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F48	пряма 16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт
F161	кутова з ручкою 16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт

Вилка пряма трифазна каучукова FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F101	3x25A 380V~ N+P3	01/30/180	шт

Штепсельне гніздо трифазне каучукове FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F102	3x25A 380V~ N+P3	01/20/120	шт

Штепсельне гніздо із з/к каучукове FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F49	16A 250V~ 2P+	01/25/150	шт

Колодка 1 ГН каучукова із з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F106	10/16A 250V~ 2P+ IP44	01/20/120	шт

Розетка внутрішня із з/к каучукова FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F173K	10/16A 250V~ 2P+ IP44	01/50/500	шт

Колодка 2 ГН каучукова із заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F403	10/16A 250V~ 2P+ IP44	01/06/36	шт

Колодка 3 ГН каучукова із заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F280	10/16A 250V~ 2P+ IP44	01/06/36	шт

Колодка 4 ГН каучукова із заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F288	10/16A 250V~ 2P+ IP44	01/04/48	шт

Колодка 1 ГН трифазна настінна каучукова FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F132	25A 380V~ 3PT+ IP44	01/16/96	шт

Колодка 2 ГН трифазна каучукова FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F138	25A 380V~ 3PT+ IP44	01/06/36	шт

Колодка 2 ГН каучукова FAR з однією трифазною 3*25 та однією однофазною розеткою 1*1



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F139	25A 380V~ 3P+ IP44	01/06/36	шт

Колодка 3 ГН трифазна каучукова FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F136	25A 380V~ 3PT+ IP44	01/06/36	шт

Колодка 3 ГН каучукова FAR з двома трифазними 3*25 та однією однофазною розеткою 1*16



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F105	25A 380V~ 3P+ IP44	01/06/36	шт

Колодка 3 ГН каучукова FAR з однією трифазною 3*25 та двома однофазними розетками 1*16



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F137	25A 380V~ 3P+ IP44	01/06/36	шт

Вилка плоска без заземлення FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F43	10A 250V~ 2P	01/50/500	шт

Вилка пряма без заземлення FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F16	10A 250V~ 2P	01/50/1000	шт

Вилка пряма трифазна FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F41	25A 380V~ N+P3	01/24/240	шт

Вилка пряма з заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F999	16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт

Вилка пряма з заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F158	16A 250V~ 2P+	01/50/500	шт

Вилка кутова з заземленням з ручкою FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F182	16A 250V~ 2P+	01/50/500	шт

Вилка бокова з заземленням Бакаліт FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F10	16A 250V~ 2P+	01/50/500	шт

Вилка кутова з заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F128	16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт

Вилка кутова з заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F28	16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт

Штепсельне гніздо плоске без заземлення FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F44	10A 250V~ 2P	01/50/600	шт

Штепсельне гніздо без заземлення FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F17	10A 250V~ 2P	01/50/1000	шт

Трифазна розетка FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F42	3x16A 380V~ N+P3	01/16/160	шт

Штепсельне гніздо із заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F998	16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт

Штепсельне гніздо із заземленням FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F159	16A 250V~ 2P+	01/50/300	шт

Трифазна панельна розетка FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F172	25A 380V~ 3P+	01/20/120	шт

Вимикач для бра FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F26	10A 250V~	01/50/500	шт

Патрон E27 в розетку FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F31	4A 250V~ E27	01/50/500	шт

Патрон E27 з кріпленням на стіну FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F103	4A 250V~ E27	01/50/300	шт

Розгалужувач подвійний прямиий з з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F45	16A 250V~ 2P+	01/20/200	шт

Розгалужувач потрійний Ромашка з з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F27	16A 250V~ 2P+	01/20/2400	шт

Розгалужувач четверний з з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП	ОД
F144	16A 250V~ 2P+	01/20	шт

Розгалужувач потрійний прямиий з з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F63	16A 250V~ 2P+	01/20/240	шт

Розгалужувач потрійний прямиий з з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F18	16A 250V~ 2P+	01/20/200	шт

Розгалужувач потрійний прямиий з з/к с USB FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F08	16A 250V~ 2P+	01/20/200	шт

Розгалужувач п'ятірний без з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F32	10A 250V~ 2P	01/50/500	шт

Переходник англійський стандарт FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F71	10/16A 250V~ 50Hz	01/50/500	шт

Розгалужувач-перехідник без з/к FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F13	10A 250V~ 50Hz	01/50/500	шт

Однофазна панельна розетка FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F173	16A 250V~ 2P+	01/50/500	шт

Розетка внутрішня потрійна з з/к FAR




АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F156	16A 250V~ 2P+	01/20/200	шт

Розетка з з/к з вимикачем FAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД
F143	16A 250V~ 2P+	01/15/150	шт

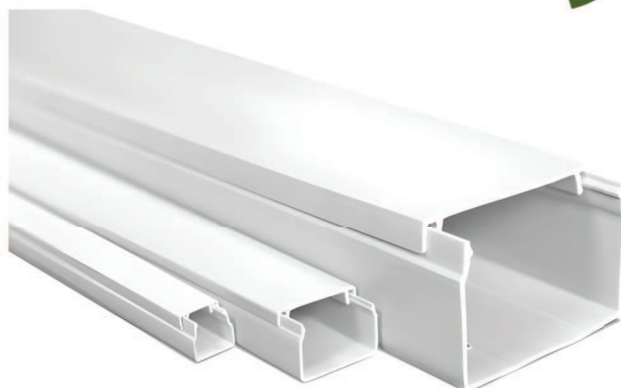

КАБЕЛЬНИЙ КАНАЛ, FAR

АРТ.	НАЗВА	ОД/УП/КОР	ОД.
F213	Кабельний канал FAR 12*12	02/320	м
F214	Кабельний канал FAR 15*10	02/500	м
F215	Кабельний канал FAR 16*16	02/288	м
F216	Кабельний канал FAR 20*10	02/250	м
F217	Кабельний канал FAR 25*16	02/180	м
F218	Кабельний канал FAR 25*25	02/96	м
F219	Кабельний канал FAR 40*16	02/100	м
F220	Кабельний канал FAR 40*25	02/112	м
F221	Кабельний канал FAR 40*40	02/72	м
F222	Кабельний канал FAR 60*40	02/48	м
F223	Кабельний канал FAR 60*60	02/32	м
F224	Кабельний канал FAR 80*40	02/36	м
F225	Кабельний канал FAR 80*60	02/24	м
F226	Кабельний канал FAR 100*40	02/28	м
F227	Кабельний канал FAR 100*60	02/24	м

Світильники F51, F104 FAR




АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F51	MAX 26W 10A 250V~ 50Hz IP20	01/04/48	шт
F104	MAX 20W 10A 250V~ 50Hz	01/06/72	шт

Світильник F107 FAR POLO



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F107	MAX 26W 10A 250V~ 50Hz IP20	01/04/48	шт

Світильник F109 FAR EKO



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F109	MAX 26W 10A 250V~ 50Hz IP20	01/04/48	шт

Світильник F180 FAR RAIN



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F180	MAX 26W 10A 250V~ 50Hz IP20	01/04/48	шт

Світильник F207 FAR SMALL GRITTY



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F207	MAX 26W 10A 250V~ 50Hz IP20	01/04/48	шт

Світильник F50A FAR STAR



АРТ.	ОПИС/РОЗМІР	ОД/УП/КОР	ОД.
F50A	MAX 26W 10A 250V~ 50Hz IP20	01/04/48	шт



ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯТОРИ, FAR

АРТ.	НАЗВА	ПОТУЖНІСТЬ	ОД/УП/КОР	ОД.
F800	Витяжний вентилятор FAR 100 мм	12 Вт	01/20	шт
F801	Витяжний вентилятор FAR 120 мм	15 Вт	01/20	шт
F802	Витяжний вентилятор FAR 150 мм	20 Вт	01/12	шт



Колодки FAR

АРТ.	НАЗВА	ТИП КОЛОДКИ	ОД/УП/КОР	ОД.
F62	Колодка 10 ГН LARA	із з/к	00/00/00	шт
F150	Колодка 12 ГН FAR	із з/к	00/00/00	шт
F290	Колодка 2 ГН FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F292	Колодка 2 ГН з вимикачем FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F283	Колодка 3 ГН FAR LARA	без з/к	1/20/120	шт
F141	Колодка 3 ГН FAR	без з/к	1/20/200	шт
F500	Колодка 3 ГН FAR LARA	із з/к	1/20/120	шт
F502	Колодка 3 ГН з вимикачем FAR LARA	із з/к	1/20/120	шт
F269	Колодка 3 ГН з вимикачем, з зах/шт FAR LARA	із з/к	1/20/120	шт
F202	Колодка 4 ГН FAR MANOLYA	без з/к	1/20/120	шт
F204	Колодка 4 ГН з вимикачем FAR MANOLYA	без з/к	1/20/120	шт
F504	Колодка 4 ГН FAR LARA	із з/к	1/20/120	шт
F506	Колодка 4 ГН і з вимикачем FAR LARA	із з/к	1/20/120	шт
F273	Колодка 4 ГН з вимикачем, з зах/шт FAR LARA	із з/к	1/20/120	шт
F277	Колодка 6 ГН з вимикачем, з зах/шт FAR LARA	із з/к	1/15/90	шт
F508	Колодка 6 ГН FAR LARA	із з/к	1/15/90	шт
F510	Колодка 6 ГН з вимикачем FAR LARA	із з/к	1/15/90	шт
F275	Колодка 6 ГН з захисними шторками FAR LARA	із з/к	1/15/90	шт
F281	Котушка під розгалужувач на 4 гнізда FAR	із з/к	1/04	шт



Подовжувачи FAR

АРТ.	НАЗВА	ТИП КОЛОДКИ	ОД/УП/КОР	ОД.
F19C	Подовжувач 1 ГН, 10 м FAR	із з/к	01/16/16	шт
F19A	Подовжувач 1 ГН, 3 м FAR	із з/к	01/16/64	шт
F19B	Подовжувач 1 ГН, 5 м FAR	із з/к	01/16/64	шт
F291E	Подовжувач 2 ГН, 10 м FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F293E	Подовжувач 2 ГН, 10 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F291A	Подовжувач 2 ГН, 2 м FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F293A	Подовжувач 2 ГН, 2 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F291B	Подовжувач 2 ГН, 3 м FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F293B	Подовжувач 2 ГН, 3 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F291C	Подовжувач 2 ГН, 5 м із заземленням FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F293C	Подовжувач 2 ГН, 5 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F291D	Подовжувач 2 ГН, 7 м FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F293D	Подовжувач 2 ГН, 7 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	00/00/00	шт
F142E	Подовжувач 3 ГН, 10 м FAR	без з/к	00/00/00	шт
F284A	Подовжувач 3 ГН, 2 м FAR LARA	без з/к	01/12/48	шт
F142A	Подовжувач 3 ГН, 2 м FAR	без з/к	01/12/48	шт
F501A	Подовжувач 3 ГН, 2 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F503A	Подовжувач 3 ГН, 2 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F270A	Подовжувач 3 ГН, 2 м з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F284B	Подовжувач 3 ГН, 3 м FAR LARA	без з/к	01/12/48	шт
F142B	Подовжувач 3 ГН FAR LARA	без з/к	01/12/48	шт
F501B	Подовжувач 3 ГН, 3 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F503B	Подовжувач 3 ГН, 3 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F270B	Подовжувач 3 ГН, 3 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F284C	Подовжувач 3 ГН, 5 м FAR LARA	без з/к	01/12/48	шт
F142C	Подовжувач 3 ГН, 5 м FAR	без з/к	01/12/48	шт
F501C	Подовжувач 3 ГН, 5 м із заземленням FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F503C	Подовжувач 3 ГН, 5 м з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F270C	Подовжувач 3 ГН, 5 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F142D	Подовжувач 3 ГН, 7 м FAR	без з/к	01/12/48	шт
F203A	Подовжувач 4 ГН, 2 м FAR MANOLYA	без з/к	01/12/48	шт
F205A	Подовжувач 4 ГН, 2 м з вимикачем FAR MANOLYA	без з/к	01/12/48	шт
F505A	Подовжувач 4 ГН, 2 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F507A	Подовжувач 4 ГН, 2 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F274A	Подовжувач 4 ГН, 2 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F203B	Подовжувач 4 ГН, 3 м FAR MANOLYA	без з/к	01/12/48	шт
F205B	Подовжувач 4 ГН, 3 м з вимикачем FAR MANOLYA	без з/к	01/12/48	шт
F505B	Подовжувач 4 ГН, 3 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F507B	Подовжувач 4 ГН, 3 м і з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F274B	Подовжувач 4 ГН, 3 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F203C	Подовжувач 4 ГН, 5 м FAR MANOLYA	без з/к	01/12/48	шт
F205C	Подовжувач 4 ГН, 5 м з вимикачем FAR MANOLYA	без з/к	01/12/48	шт
F505C	Подовжувач 4 ГН, 5 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F507C	Подовжувач 4 ГН, 5 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F274C	Подовжувач 4 ГН, 5 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F509A	Подовжувач 6 ГН, 2 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F276A	Подовжувач 6 ГН, 2 м з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F278A	Подовжувач 6 ГН, 2 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F511A	Подовжувач 6 ГН, 2 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F509B	Подовжувач 6 ГН, 3 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F511B	Подовжувач 6 ГН, 3 м з вимикачем FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F276B	Подовжувач 6 ГН, 3 м з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F278B	Подовжувач 6 ГН, 3 м з вимикач, з з/ш FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт
F509C	Подовжувач 6 ГН, 5 м FAR LARA	із з/к	01/12/48	шт

ПРОВОДИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 450 В ВКЛЮЧНО

марок ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60227-3, ДСТУ EN 50525-2-31)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,45/0,75
Кількість струмопровідних жил, од	1
Розмір перерізу, мм ²	0,5 – 10



Розшифровка позначення проводу для електричних установок:

1	2					
відсутність літери «А» на початку	П	В	1	нг	LS/(нгд)	1x4,0
мідна струмопровідна жила	провід	ізоляція із ПВХ-пластикату	негнучка жила	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідної жили

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ПВ1

Для поодинокого негнучкого прокладання у приміщеннях та кабельних спорудах для монтажу електричних ланцюгів за відсутності небезпеки механічних навантажень. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні

ПВ1нг

Аналогічно проводам ПВ1, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння проводу при груповій прокладці (у пучках)

ПВ1нг-LS

Аналогічно проводам ПВ1нг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

ПРОВОДИ ДЛЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
УСТАНОВОК

Негнучкий провід для електричних установок типу ПВ1 виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідної струмопровідної жили від 0,5 мм² до 400 мм² в оболонці різноманітного кольору за погодженням із Замовником

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нг-LS	1	0,5 – 10

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -40 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	5 зовнішніх діаметрів	- з індексом «нг»	ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки	- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	15 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номінальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг	
		ПВ1	ПВ1нг, ПВ1нг-LS
0,50	1,99	8,11	8,64
0,75	2,18	11,00	11,59
1,0	2,30	13,08	13,72
1,5	2,74	18,96	19,86
2,5	3,33	29,95	31,22
4,0	3,80	44,57	46,07
6,0	4,30	63,50	65,26
10	5,49	105,01	107,83

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

ПРОВОДИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 450 В ВКЛЮЧНО

марок ПВЗ, ПВЗнг, ПВЗнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60227-3, ДСТУ EN 50525-2-31)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,45/0,75
Кількість струмопровідних жил, од	1
Розмір перерізу, мм ²	0,5 – 240



Розшифровка позначення проводу для електричних установок:

1	2		3	нг	LS/(нгд)	1x10
відсутність літери «А» на початку	П	В				
мідна струмопровідна жила	провід	ізоляція із ПВХ-пластикату	гнучка жила	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідної жили

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ПВЗ	Для поодинокого прокладання у приміщеннях та кабельних спорудах для монтажу електричних ланцюгів на об'єктах де можливі значні вигини проводу за відсутності небезпеки механічних навантажень. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні
ПВЗнг	Аналогічно проводам ПВЗ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння проводу при груповій прокладці (у пучках)
ПВЗнг-LS	Аналогічно проводам ПВЗнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Гнучкий провід для електричних установок типу ПВЗ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідної струмопровідної жили від 0,5 мм² до 630 мм² в оболонці різноманітного кольору за погодженням із Замовником

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
ПВЗ, ПВЗнг, ПВЗнг-LS	1	0,5 – 240

ПРОВОДИ ДЛЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
УСТАНОВОК

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -40 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	3 зовнішніх діаметрів	- з індексом «нг»	ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки	- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	15 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номинальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг	
		ПВЗ	ПВЗнг, ПВЗнг-LS
0,5	2,13	8,32	9,09
0,75	2,38	11,24	12,13
1,0	2,46	13,40	14,34
1,5	2,92	19,18	20,49
2,5	3,59	30,37	32,24
4,0	4,12	45,66	47,89
6,0	4,74	64,29	67,09
10	6,56	112,45	117,38
16	7,70	163,37	169,32
25	9,87	263,17	272,40
35	10,92	351,25	361,60
50	12,95	500,60	514,94
70	15,45	682,87	700,32
95	18,35	959,41	983,18
120	19,40	1175,21	1200,48
150	22,67	1508,46	1541,78
240	27,08	2285,10	2333,66

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОВОДИ ТА ШНУРИ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 380 В ВКЛЮЧНО

марок ШВВП, ШВВПнг, ШВВПнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60227-5, ДСТУ EN 50525-2-11)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,38/0,38
Кількість струмопровідних жил, од	2, 3
Розмір перерізу, мм ²	0,5 – 6



Розшифровка позначення для з'єднувальних проводів та шнурів:

1	2	3	4				
відсутність лігера «Ас» на початку	Ш	В	В	П	нг	LS/(нгд)	3x2,5
мідні струмопровідні жили	шнур	ізоляція із ПВХ-пластикату	оболонка із ПВХ-пластикату	плоска форма	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ШВВП

Для приєднання різноманітних електроприладів (у т.ч. особистої гігієни, мікроклімату, кухонної та побутової електротехніки, електропаяльників), світильників, радіоелектронної апаратури та інших подібних приладів, що експлуатуються в житлових та адміністративних приміщеннях, та для виготовлення подовжувальних шнурів. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні

ШВВПнг

Аналогічно проводам ШВВП, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння проводу при груповій прокладці (у пучках)

ШВВПнг-LS

Аналогічно проводам ШВВПнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Кількість жил та їх номінальний переріз

Гнучкий з'єднувальний шнур типу ШВВП виготовляється плоскої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 0,5 мм² до 6 мм² в оболонці білого або чорного кольору.

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
ШВВП, ШВВПнг, ШВВПнг-LS	2, 3	0,5 – 6

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -15 до +40	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-10	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	3 зовнішніх діаметри	- з індексом «нг»	ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки	- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	15 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номінальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальні зовнішні розміри, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		ШВВП	ШВВПнг	ШВВПнг-LS
2x0,5	3,13x5,06	26,69	27,92	28,81
2x0,75	3,39x5,58	33,95	35,34	36,40
2x1,0	3,67x5,94	41,07	42,75	43,89
2x1,5	4,33x7,06	58,31	60,62	62,25
2x2,5	5,10x8,50	87,29	90,35	92,72
2x4,0	5,42x9,24	117,35	120,61	123,18
2x6,0	6,40x11,20	169,47	173,63	177,79
3x0,5	3,13x6,99	38,76	40,47	41,81
3x0,75	3,39x7,77	49,68	51,64	53,23
3x1,0	3,67x8,21	59,87	62,22	63,91
3x1,5	4,33x9,79	85,22	88,46	90,88
3x2,5	5,10x11,90	128,52	132,86	136,41
3x4,0	5,42x13,06	174,14	178,83	182,68
3x6,0	6,40x16,00	252,94	259,06	265,29

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОВОДИ ТА ШНУРИ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 380 В ВКЛЮЧНО

марок ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60227-5, ДСТУ EN 50525-2-11)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,38/0,66
Кількість струмопровідних жил, од	2 – 5
Розмір перерізу, мм ²	0,5 – 25



Розшифровка позначення для з'єднувальних проводів та шнурів:

1	2	3					
відсутність літер «Ас» на початку	П	В	С	нг	LS/(нгд)	4x2,5	
мідні струмопровідні жили	про від	ізоляція із ПВХ-пластикату	оболонка із ПВХ-пластикату	з'єднувальний	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ПВС

ПВСнг

ПВСнг-LS

Для приєднання різноманітних електроприладів, електроінструменту, засобів малої механізації та інших подібних машин та приладів, та для виготовлення подовжувальних шнурів. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні. Аналогічно проводам ПВС, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння проводу при груповій прокладці (у пучках). Аналогічно проводам ПВСнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні.

КОНСТРУКЦІЯ

Гнучкий з'єднувальний провід типу ПВС виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 0,5 мм² до 16 мм² в оболонці білого або чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS	2, 3, 4, 5	0,5 – 25

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °С:	від -25 до +40	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °С:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	3 зовнішніх діаметри	- з індексом «нг»	ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки	- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	15 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування	Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу
Перетин або сумарна потужність навантаження	Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
Номінальна напруга	Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
Категорія гнучкості жили	Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		ПВС	ПВСнг	ПВСнг-LS
2x0,5	5,40	40,61	43,21	44,29
2x0,75	5,80	49,06	52,00	53,19
2x1,0	6,00	55,26	58,37	59,65
2x1,5	7,00	76,48	80,70	82,42
2x2,5	8,60	118,16	124,38	127,01
2x4,0	9,84	166,21	174,30	177,46
2x6,0	12,10	249,22	261,39	266,39
2x10	16,12	431,71	452,99	461,28
2x16	18,80	606,31	635,07	645,27
3x0,5	5,90	50,19	52,96	54,52
3x0,75	6,13	58,08	60,87	62,56
3x1,0	6,35	66,35	69,30	71,11
3x1,5	7,61	95,74	100,10	102,55
3x2,5	9,11	143,46	149,30	153,00
3x4,0	10,43	205,18	212,76	217,19
3x6,0	12,83	306,79	318,16	325,13
3x10	17,10	529,87	549,61	561,23
3x16	19,96	749,68	776,29	790,48
4x0,5	6,42	59,76	62,71	64,75
4x0,75	6,71	70,12	73,09	75,28
4x1,0	7,14	83,99	87,47	89,85
4x1,5	8,41	118,20	123,03	126,24
4x2,5	10,19	180,71	187,37	192,27
4x4,0	11,65	258,67	267,22	273,03
4x6,0	14,09	377,56	389,54	398,52
4x10	18,81	652,75	673,52	688,64
4x16	21,96	926,87	954,83	973,25
5x0,5	7,00	72,76	75,97	78,48
5x0,75	7,54	89,15	92,74	95,48
5x1,0	7,81	102,22	106,00	108,94
5x1,5	9,29	147,11	152,60	156,57
5x2,5	11,38	225,49	233,30	239,38
5x4,0	12,98	326,57	336,52	343,72
5x6,0	15,70	473,35	487,14	498,59
5x10	21,11	824,52	849,13	867,94
5x16	24,59	1166,61	1199,36	1222,24
5x25	30,45	1759,43	181,44	1847,39


Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

СИЛОВІ ГНУЧКІ КАБЕЛІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ПРОКЛАДКИ НА НОМІНАЛЬНУ ЗМІННУ НАПРУГУ ДО 660 В ЧАСТОТОЮ 400 Гц АБО ПОСТІЙНУ НАПРУГУ ДО 1000 В ВКЛЮЧНО

марки КГт

(ТУ У 27.3-33398849-004:2021)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,38/0,66
Кількість струмопровідних жил, од	1-12
Розмір перерізу, мм ²	0,75 – 120

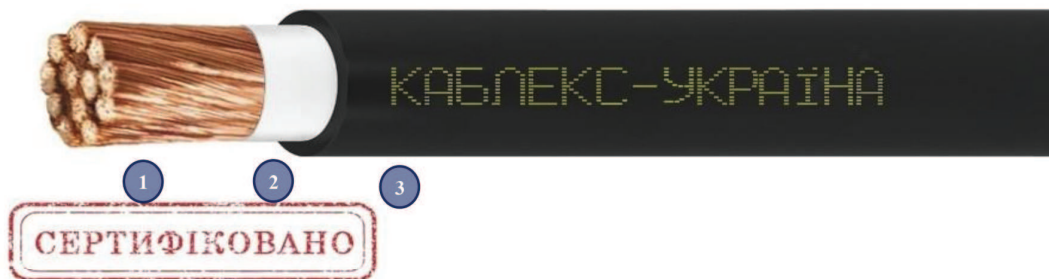

Розшифровка позначення проводу для електричних установок:

1	2	3
відсутність літери «А» на початку	К	Г
мідна струмопровідна жила	кабель	гнучка жила
		т
		в якості ізоляційного і оболонкового матеріалів використовується композиція із термопластичного еластомеру
		ізоляція із термопластичного еластомеру
		оболонка із термопластичного еластомеру
		1x70
		кількість та номінальний переріз струмопровідної жили

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

КГт

Для поодинокого приєднання сільськогосподарських та промислових пересувних механізмів та обладнання до електричних мереж у сухих, вологих та сирих приміщеннях, а також на відкритих майданчиках при вигинах з радіусом не менше 8 діаметрів кабелю за відсутності небезпеки механічних навантажень та пошкоджень.

КОНСТРУКЦІЯ

Силовий гнучкий кабель нестационарної прокладки для електричних установок типу КГт виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідної струмопровідної жили 5 Класу гнучкості від 0,75 мм² до 120 мм² в оболонці чорного кольору (при погодженні із Замовником можливе виготовлення кабелю іншої конструкції та в оболонці бажаного кольору)

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
КГт	1	2,5 – 120
	2, 3	0,75 – 120
	4	0,75 – 95
	5	0,75 – 70
	7	1,0 – 2,5
	12	1,5

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -40 до +75	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	8 зовнішніх діаметрів
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	Гарантійний термін:	2 роки
		Мінімальний термін служби:	4 роки

СИЛОВІ
ГНУЧКІ
КАБЕЛІ

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування

Перетин або сумарна
потужність навантаження

Номінальна напруга

Категорія гнучкості жили

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем.

Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг	Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг
		КГт			КГт
1x2,5	5,79	56,09	3x35	30,56	1 756,49
1x4,0	6,52	77,68	3x50	35,65	2 440,38
1x6,0	7,14	100,41	3x70	41,27	3 279,49
1x10	8,96	161,05	3x95	47,50	4 438,62
1x16	10,70	234,28	3x120	50,76	5 338,84
1x25	12,87	352,68	4x0,75	8,14	97,49
1x35	14,80	475,61	4x1,0	8,82	118,00
1x50	16,70	641,50	4x1,5	9,44	142,90
1x70	19,45	868,66	4x2,5	11,18	210,01
1x95	23,35	1 234,90	4x4,0	12,94	302,47
1x120	24,40	1 468,21	4x6,0	14,83	413,95
2x0,75	7,16	71,31	4x10	19,86	722,96
2x1,0	7,73	84,92	4x16	23,61	1 041,79
2x1,5	8,24	100,63	4x25	29,84	1 657,93
2x2,5	9,19	132,98	4x35	34,52	2 244,97
2x4,0	11,25	204,94	4x50	40,10	3 106,18
2x6,0	12,48	265,28	4x70	45,28	3 923,23
2x10	17,17	485,52	4x95	53,27	5 629,06
2x16	19,45	650,22	5x0,75	8,83	116,38
2x25	24,79	1 047,86	5x1,0	10,19	155,10
2x35	28,85	1 426,57	5x1,5	10,88	188,21
2x50	33,65	1 974,39	5x2,5	12,16	252,59
2x70	38,95	2 651,18	5x4,0	14,53	383,82
2x95	44,75	3 566,61	5x6,0	16,20	504,00
2x120	46,85	4 143,45	5x10	22,76	936,87
3x0,75	7,52	82,36	5x16	26,84	1 334,61
3x1,0	8,12	99,00	5x70	50,77	4 936,98
3x1,5	8,68	118,90	7x1,0	10,99	189,83
3x2,5	10,30	174,29	7x1,5	11,76	231,05
3x4,0	11,86	248,20	7x2,5	13,58	329,29
3x6,0	13,59	338,40	12x1,5	15,51	385,81
3x10	18,15	590,87			
3x16	21,61	851,01			
3x25	27,27	1 352,79			

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 КВ ВКЛЮЧНО

марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60502-1)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66/1
Кількість струмопровідних жил, од	1 - 5
Розмір перерізу, мм ²	1 - 240

КАБЕЛІ
СИЛОВІ

Розшифровка позначення для кабелю силового:

1	2	3	4			
відсутність літери «А» на початку	В	В	Г	нг	LS/(нгд)	4х16
мідні струмопровідні жили	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу)	відсутність броні (голий)	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВВГ	У приміщеннях і кабельних спорудах за відсутності небезпеки механічних пошкоджень при експлуатації. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні
ВВГнг	Аналогічно кабелям ВВГ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)
ВВГнг-LS	Аналогічно кабелям ВВГнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Силовий кабель типу ВВГ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 240 мм² в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Номинальна змінна напруга, кВ	
		0,66	1,0
		Переріз основних жил, мм ²	
ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS	1	1,0 – 50	1,0 – 240
	2, 3	1,0 – 50	1,0 – 120
	4	1,0 – 50	1,0 – 120
	5	1,0 – 50	1,0 – 95

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Температура нагріву жил кабелю, °C:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- тривало допустима	+70
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:		- в режимі перевантаження	+80
Одножильні та багатожильні з секторними жилами	10 зовнішніх діаметрів	- при струмах короткого замикання	+160
Багатожильні з круглими жилами	7,5 зовнішніх діаметрів	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Гарантійний термін:	5 років	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
		- з індексом «нг»	ПБ 120000000
		- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	30 років

ПРИ ПОКУПКІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ

Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу



Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номинальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номинальна напруга, кВ							
	Номинальний діаметр, мм	0,66			Номинальний діаметр, мм	1		
		Розрахункова маса 1 км виробу, кг				Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
	мм	ВВГ	ВВГнг	ВВГнг-LS		ВВГ	ВВГнг	ВВГнг-LS
1x1,0	4,30	28,70	30,32	30,97	5,10	37,36	39,65	40,61
1x1,5	4,54	34,60	36,34	37,08	5,34	43,69	46,12	47,20
1x2,5	4,93	45,91	47,83	48,71	5,73	55,69	58,35	59,61
1x4,0	5,60	64,78	67,03	68,27	6,60	78,64	81,82	83,74
1x6,0	6,50	91,84	94,95	96,43	7,10	100,84	104,31	106,51
1x10	7,69	139,60	143,42	145,78	7,85	142,63	146,54	149,17
1x16	9,41	212,89	218,06	221,36	10,01	228,95	235,20	239,01
1x25	11,07	313,37	319,59	324,51	11,67	333,10	340,57	346,12
1x35	12,18	408,55	415,48	421,12	12,78	431,15	439,43	445,79
1x50	14,08	570,82	578,96	586,85	14,68	598,33	608,02	616,77
1x70	-	-	-	-	16,15	774,69	785,45	795,44
1x95	-	-	-	-	18,70	1050,55	1064,71	1077,31
1x120	-	-	-	-	20,33	1301,87	1317,38	1331,46
1x150	-	-	-	-	22,00	1565,16	1582,07	1598,52
1x185	-	-	-	-	24,42	1945,47	1966,43	1985,95
1x240	-	-	-	-	27,34	2511,86	2535,53	2560,28
2x1,0	6,60	52,67	55,42	56,69	7,80	67,90	71,78	73,66
2x1,5	7,08	64,47	67,45	68,89	8,28	80,56	84,72	86,83
2x2,5	8,06	90,85	94,60	96,34	9,66	117,86	123,86	126,42
2x4,0	9,80	138,32	143,73	146,26	11,40	166,23	173,51	177,41
2x6,0	10,80	181,92	187,97	190,91	12,40	212,05	220,06	224,54
2x10	13,58	291,25	300,13	304,94	13,98	298,66	307,83	313,24
2x16	16,62	433,33	444,44	451,09	17,02	447,25	458,65	466,19
2x25	20,34	656,50	672,02	682,06	20,74	674,99	690,84	702,00
2x35	22,56	851,06	868,43	879,95	22,96	873,19	890,90	903,68
2x50	26,76	1207,97	1231,11	1247,34	27,16	1236,70	1260,21	1277,99
2x70	-	-	-	-	30,10	1594,98	1621,23	1641,51
2x95	-	-	-	-	34,80	2152,57	2186,21	2211,78
2x120	-	-	-	-	38,06	2661,38	2698,37	2726,92
3x1,0	7,15	70,72	73,98	75,83	8,21	85,40	89,51	92,22
3x1,5	7,66	87,70	91,23	93,33	9,32	116,04	121,79	124,92
3x2,5	8,70	124,51	128,92	131,45	10,16	151,36	157,72	161,39
3x4,0	10,34	184,64	190,40	194,03	12,03	218,67	226,40	232,04
3x6,0	11,62	252,88	259,88	264,16	13,11	284,37	292,90	299,39
3x10	14,37	399,61	409,07	416,03	14,80	409,52	419,30	427,14
3x16	17,64	603,56	615,42	625,07	18,07	623,23	635,40	646,37
3x25	21,61	919,96	936,54	951,14	22,04	946,32	963,26	979,54
3x35	24,40	1227,12	1248,06	1264,99	24,83	1259,35	1280,69	1299,52
3x50	28,48	1715,62	1740,36	1764,05	28,91	1757,18	1782,32	1808,32
3x70	-	-	-	-	32,07	2283,36	2311,44	2341,12
3x95	-	-	-	-	37,10	3089,10	3125,09	3162,49
3x120	-	-	-	-	40,60	3838,53	3878,13	3919,90
4x1,0	7,74	86,91	90,49	92,91	9,51	117,66	123,54	127,18
4x1,5	8,52	112,97	117,27	120,04	10,09	141,64	147,95	152,02
4x2,5	9,66	160,66	165,99	169,33	11,03	187,46	194,46	199,25
4x4,0	11,48	238,79	245,70	250,50	13,12	274,38	282,92	290,32
4x6,0	12,68	321,66	329,40	335,00	14,33	360,37	369,79	378,32
4x10	15,75	512,11	522,58	531,71	16,23	524,67	535,50	545,80
4x16	19,81	797,68	812,76	825,58	20,29	823,71	839,19	853,77
4x25	24,21	1213,65	1234,42	1253,81	24,69	1248,52	1269,74	1291,35
4x35	26,89	1591,10	1614,36	1636,62	27,37	1633,26	1656,96	1681,75
4x50	31,47	2234,63	2262,14	2293,37	31,95	2289,22	2317,18	2351,49
4x70	-	-	-	-	35,89	3018,56	3053,32	3092,71
4x95	-	-	-	-	41,07	4042,36	4082,45	4131,78
4x120	-	-	-	-	45,40	5077,00	5125,56	5180,97
5x1,0	8,81	111,62	116,40	119,44	10,29	138,42	144,88	149,37
5x1,5	9,46	139,43	144,62	148,08	10,94	167,86	174,79	179,83
5x2,5	10,51	193,19	199,06	203,18	11,99	224,27	231,98	237,90
5x4,0	12,52	288,71	296,34	302,26	14,34	330,99	340,42	349,59
5x6,0	13,87	401,82	410,37	417,29	15,69	447,91	458,34	468,91
5x10	17,28	647,41	659,01	670,32	17,82	662,67	674,66	687,45
5x16	21,79	976,55	993,28	1009,16	22,33	1008,58	1025,76	1043,83
5x25	26,67	1488,98	1512,03	1536,07	27,21	1532,00	1555,56	1582,38
5x35	29,67	1957,67	1983,51	2011,13	30,21	2009,80	2036,15	2066,91
5x50	35,20	2789,87	2823,92	2862,92	35,74	2858,06	2892,66	2935,52
5x70	-	-	-	-	39,71	3727,12	3765,80	3814,72
5x95	-	-	-	-	45,91	5043,47	5092,60	5154,20
3x2,5+1x1,5	10,06	162,04	168,33	171,65	11,03	179,33	186,32	191,01
3x4,0+1x2,5	11,68	230,92	238,39	242,95	13,12	258,98	267,52	274,39
3x6,0+1x4,0	12,88	312,42	320,78	326,30	14,33	344,76	354,18	362,56
3x10+1x6,0	15,75	476,65	487,12	495,53	16,23	492,71	503,54	513,56
3x16+1x10	19,81	746,31	761,39	773,53	20,29	761,79	777,27	790,89
3x25+1x16	24,21	1137,24	1158,00	1176,09	24,69	1156,17	1177,38	1197,34
3x35+1x16	26,89	1430,32	1453,57	1473,89	27,37	1450,74	1474,44	1496,81
3x50+1x25	31,47	2021,64	2049,16	2077,94	31,95	2045,36	2073,33	2104,57
3x70+1x35	-	-	-	-	35,89	2698,95	2733,71	2769,64
3x95+1x50	-	-	-	-	41,07	3633,37	3673,46	3719,24
3x120+1x70	-	-	-	-	45,40	4595,74	4644,30	4695,93

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66/1
Кількість струмопровідних жил, од	1 - 5
Розмір перерізу, мм ²	1 - 240

КАБЕЛІ
СИЛОВІ

Розшифровка позначення для кабелю силового:

1	2	3	5	6	4				
відсутність літери «А» на початку	В	-	В	Г	Е	нг	LS/(нгд)	4х16	
мідні струмопровідні жили	ізоляція із ПВХ-пластикату (у вінілу)	внутрішня оболонка із ПВХ-пластикату	оболонка із ПВХ-пластикату (у вінілу)	відсутність броні (голий)	екран з алюмінієвої чи мідної фольги або комбінованої алюмінієвої стрічки	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазове ділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил	

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВВГЕ	На об'єктах, де потрібен захист електричних ланцюгів від впливу зовнішніх електричних полів. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.
ВВГЕнг	Аналогічно кабелям ВВГЕ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)
ВВГЕнг-LS	Аналогічно кабелям ВВГЕнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Силовий екранований кабель типу ВВГЕ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 240 мм² з екраном з алюмінієвої чи мідної фольги або комбінованої алюмінієвої стрічки та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Номинальна змінна напруга, кВ	
		0,66	1,0
ВВГЕ, ВВГЕнг, ВВГЕнг-LS	1	1,0 – 50	1,0 – 240
	2, 3	1,0 – 50	1,0 – 120
	4	1,0 – 50	1,0 – 95
	5	1,0 – 50	1,0 – 70

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Температура нагріву жил кабелю, °C:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35 °C, %:	до 98	- тривало допустима	+70
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:		- в режимі перевантаження	+80
Одножильні та багатожильні з секторними жилами	10 зовнішніх діаметрів	- при струмах короткого замикання	+160
Багатожильні з круглими жилами	7,5 зовнішніх діаметрів	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Гарантійний термін:	5 років	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
		- з індексом «нг»	ПБ 120000000
		- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	30 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ

Сфера застосування	Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу
Перетин або сумарна потужність навантаження	Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
Номинальна напруга	Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
Категорія гнучкості жили	Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номинальна напруга, кВ							
	Номинальний діаметр, мм	0,66			Номинальний діаметр, мм	1		
		Розрахункова маса 1 км виробу, кг				Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		ВВГЕ	ВВГЕНг	ВВГЕНг-LS		ВВГЕ	ВВГЕНг	ВВГЕНг-LS
1x1,0	6,90	67,54	70,89	71,66	7,30	74,32	77,90	78,95
1x1,5	7,14	75,10	78,59	79,45	7,54	82,07	85,80	86,96
1x2,5	7,53	89,09	92,81	93,81	7,93	96,40	100,35	101,70
1x4,0	8,20	112,58	116,70	118,06	9,40	137,45	143,25	145,35
1x6,0	9,30	149,90	155,64	157,29	9,90	163,33	169,50	171,89
1x10	10,49	206,44	213,05	215,59	10,65	210,64	217,37	220,19
1x16	12,01	286,52	294,24	297,71	12,21	294,67	302,54	306,45
1x25	13,67	398,44	407,38	412,48	13,87	408,68	417,77	423,43
1x35	14,78	501,27	511,03	516,86	14,98	513,34	523,24	529,70
1x50	17,28	701,21	712,81	720,93	17,48	716,67	728,41	737,31
1x70	-	-	-	-	19,35	922,00	936,69	946,94
1x95	-	-	-	-	21,90	1219,06	1235,88	1248,67
1x120	-	-	-	-	23,93	1506,40	1526,90	1541,31
1x150	-	-	-	-	25,60	1785,16	1807,22	1824,02
1x185	-	-	-	-	27,62	2161,25	2185,19	2204,91
1x240	-	-	-	-	30,54	2751,91	2778,57	2803,51
2x1,0	9,80	120,87	126,96	128,46	10,60	135,54	142,23	144,30
2x1,5	10,28	136,66	143,11	144,78	11,08	151,74	158,78	161,08
2x2,5	11,06	165,75	172,77	174,73	11,86	181,50	189,11	191,78
2x4,0	12,40	214,64	222,65	225,35	13,60	240,22	249,11	253,12
2x6,0	13,40	265,13	273,87	277,00	14,60	291,98	301,61	306,20
2x10	16,38	401,49	412,42	417,37	16,78	411,84	423,07	428,61
2x16	19,82	584,55	599,64	606,55	20,22	601,79	617,21	625,01
2x25	23,94	861,13	881,64	892,01	24,34	883,32	904,21	915,70
2x35	26,16	1076,25	1098,83	1110,69	26,56	1102,09	1125,04	1138,17
2x50	29,96	1443,20	1469,32	1485,75	30,36	1475,25	1501,74	1519,73
2x70	-	-	-	-	33,30	1857,99	1887,21	1907,70
2x95	-	-	-	-	38,00	2454,36	2491,29	2517,08
2x120	-	-	-	-	41,26	2990,27	3030,56	3059,32
3x1,0	10,15	138,45	144,80	146,85	11,01	156,03	163,01	165,91
3x1,5	10,66	159,47	166,20	168,52	11,52	177,66	185,03	188,26
3x2,5	11,50	198,78	206,13	208,86	12,36	217,97	225,95	229,72
3x4,0	12,94	264,68	273,09	276,90	14,23	296,40	305,75	311,50
3x6,0	14,02	334,87	344,07	348,49	15,31	368,50	378,64	385,24
3x10	17,17	515,70	527,21	534,31	17,60	528,77	540,60	548,58
3x16	20,84	763,27	779,21	789,13	21,27	786,51	802,81	814,05
3x25	25,21	1136,35	1158,05	1173,00	25,64	1166,70	1188,79	1205,42
3x35	27,60	1442,70	1466,62	1483,75	28,03	1478,51	1502,83	1521,86
3x50	31,68	1965,17	1992,89	2016,77	32,11	2010,30	2038,42	2064,63
3x70	-	-	-	-	35,67	2596,36	2630,90	2661,01
3x95	-	-	-	-	40,30	3409,97	3449,26	3486,87
3x120	-	-	-	-	43,80	4188,54	4231,44	4273,42
4x1,0	10,74	159,33	166,12	168,75	11,71	180,39	187,89	191,63
4x1,5	11,32	185,93	193,15	196,11	12,29	207,80	215,73	219,91
4x2,5	12,26	236,02	243,93	247,44	13,23	259,22	267,83	272,73
4x4,0	13,88	319,90	328,99	333,93	15,32	358,61	368,76	376,27
4x6,0	15,08	410,51	420,48	426,23	17,13	476,11	487,59	496,25
4x10	18,95	656,08	670,44	679,84	19,43	672,65	687,42	697,99
4x16	23,01	975,44	993,19	1006,18	23,49	1005,47	1023,62	1038,38
4x25	27,41	1427,70	1451,45	1471,03	27,89	1466,58	1490,77	1512,59
4x35	30,09	1827,40	1853,63	1876,09	30,57	1873,56	1900,25	1925,23
4x50	35,07	2542,02	2575,93	2607,58	35,55	2601,07	2635,48	2670,21
4x70	-	-	-	-	39,09	3329,43	3367,48	3407,09
4x95	-	-	-	-	44,27	4396,31	4439,69	4489,24
5x1,0	11,41	181,11	188,39	191,60	12,49	205,80	213,88	218,47
5x1,5	12,06	213,39	221,14	224,77	13,14	239,10	247,65	252,79
5x2,5	13,11	274,41	282,94	287,24	14,19	301,77	311,10	317,12
5x4,0	14,92	376,52	386,38	392,46	17,14	446,82	458,32	467,62
5x6,0	16,87	522,28	533,57	540,67	18,89	591,40	605,71	616,54
5x10	20,48	804,14	819,78	831,36	21,02	823,89	839,98	853,03
5x16	25,39	1194,58	1216,44	1232,66	25,93	1231,61	1253,97	1272,40
5x25	29,87	1723,45	1749,49	1773,72	30,41	1770,97	1797,50	1824,53
5x35	32,87	2217,07	2245,89	2273,70	33,41	2273,69	2303,01	2333,98
5x50	38,40	3094,96	3132,29	3171,52	38,94	3167,64	3205,53	3248,60
5x70	-	-	-	-	42,91	4069,69	4111,67	4160,81
3x2,5+1x1,5	12,26	228,06	235,97	239,40	11,03	235,46	242,45	247,14
3x4,0+1x2,5	13,88	306,54	315,63	320,30	13,12	345,95	354,49	361,36
3x6,0+1x4,0	15,08	395,21	405,19	410,82	14,33	440,61	450,03	458,41
3x10+1x6,0	18,55	602,87	615,39	623,94	16,63	618,15	630,58	640,72
3x16+1x10	23,01	924,07	941,81	954,13	20,29	917,79	933,28	946,90
3x25+1x16	27,41	1351,29	1375,03	1393,32	24,69	1345,44	1366,65	1386,61
3x35+1x16	30,09	1666,61	1692,85	1713,36	27,37	1662,25	1685,96	1708,33
3x50+1x25	35,07	2329,03	2362,95	2392,15	32,35	2325,39	2356,51	2387,96
3x70+1x35	-	-	-	-	35,89	2978,00	3012,76	3048,68
3x95+1x50	-	-	-	-	41,07	3955,50	3995,59	4041,37

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 КВ ВКЛЮЧНО

марок ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60502-1)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66/1
Кількість струмопровідних жил, од	2 - 5
Розмір перерізу, мм ²	1 - 120

КАБЕЛІ
СИЛОВІ

Розшифровка позначення для кабелю силового:

1	2	3	4				
відсутність літери «А» на початку	В	В	Г	з	нг	LS/(нгд)	4х16
мідні струмопровідні жили	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу)	відсутність броні (голий)	заповнення простору між жилами з матеріалу оболонки	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВВГз

На об'єктах, де потрібно ущільнення кабелів при введенні в електроустановку, а також для прокладання в землі (траншеях) з низькою корозійною активністю. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.

ВВГзнг

Аналогічно кабелям ВВГз, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

ВВГзнг-LS

Аналогічно кабелям ВВГзнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Силовий ущільнений кабель типу ВВГз виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 120 мм² з заповненням простором між скрученими ізолюваними жилами та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Номинальна змінна напруга, кВ	
		0,66	1,0
		Переріз основних жил, мм ²	
ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнг-LS	2, 3	1,0 – 50	1,0 – 120
	4	1,0 – 50	1,0 – 120
	5	1,0 – 50	1,0 – 95

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °С:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °С:	-15	Температура нагріву жил кабелю, °С:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- тривало допустима	+70
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:		- в режимі перевантаження	+80
Одножильні та багатожильні з секторними жилами	10 зовнішніх діаметрів	- при струмах короткого замикання	+160
Багатожильні з круглими жилами	7,5 зовнішніх діаметрів	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Гарантійний термін:	5 років	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
		- з індексом «нг»	ПБ 120000000
		- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	30 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ

Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу



Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.

Номинальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номинальний діаметр, мм	Номинальна напруга, кВ						
		0,66			1			
		Розрахункова маса 1 км			Розрахункова маса 1 км			
		ВВГЗ	ВВГЗНГ	ВВГЗНГ-LS	мм	ВВГЗ	ВВГЗНГ	ВВГЗНГ-LS
2x1,0	6,60	65,20	69,24	70,59	7,80	85,16	90,82	92,82
2x1,5	7,08	79,75	84,31	85,85	8,28	101,02	107,30	109,55
2x2,5	8,06	111,17	117,03	118,91	9,66	144,12	152,83	155,57
2x4,0	9,80	169,00	177,59	180,33	11,40	208,00	219,59	223,78
2x6,0	10,80	221,72	231,88	235,10	12,40	264,35	277,77	282,61
2x10	13,58	357,51	373,24	378,50	13,98	370,02	386,57	392,47
2x10	14,52	385,03	402,72	408,75	14,92	401,87	420,43	427,26
2x16	16,62	543,13	565,60	573,00	17,02	563,59	587,03	595,37
2x25	20,34	826,35	859,45	870,65	20,74	852,96	887,22	899,61
2x35	22,56	1068,35	1108,20	1121,21	22,96	1099,65	1140,78	1155,12
2x50	26,76	1519,99	1575,41	1593,79	27,16	1559,68	1616,61	1636,62
2x70	-	-	-	-	30,10	2004,38	2072,98	2096,09
2x95	-	-	-	-	34,80	2706,79	2797,76	2827,16
2x120	-	-	-	-	38,06	3339,98	3447,17	3480,40
3x1,0	7,15	80,56	84,84	86,75	8,21	98,96	104,48	107,28
3x1,5	7,66	99,70	104,48	106,66	9,32	132,12	139,53	142,77
3x2,5	8,70	140,48	146,54	149,18	10,16	171,99	180,49	184,30
3x4,0	10,34	208,75	217,00	220,81	12,03	251,48	262,62	268,48
3x6,0	11,62	284,15	294,39	298,88	13,11	325,47	338,25	345,02
3x10	14,37	451,67	466,52	473,84	14,80	465,59	481,17	489,40
3x10	15,38	481,33	497,92	506,31	15,81	501,43	518,78	528,32
3x16	17,64	689,84	710,62	720,87	18,07	714,64	736,28	747,88
3x25	21,61	1053,42	1083,81	1099,34	22,04	1086,16	1117,56	1134,81
3x35	24,40	1397,86	1436,46	1454,57	24,83	1437,29	1477,04	1497,09
3x50	28,48	1960,79	2010,90	2036,28	28,91	2010,97	2062,37	2090,12
3x70	-	-	-	-	32,07	2605,06	2666,42	2698,32
3x95	-	-	-	-	37,10	3524,59	3605,64	3646,03
3x120	-	-	-	-	40,60	4371,75	4466,52	4511,96
4x1,0	7,74	96,48	101,05	103,53	9,51	130,85	138,09	141,82
4x1,5	8,52	124,64	130,15	133,00	10,09	157,27	165,20	169,38
4x2,5	9,66	176,19	183,12	186,57	11,03	207,52	216,59	221,52
4x4,0	11,48	262,23	271,57	276,52	13,12	306,29	318,12	325,75
4x6,0	12,68	352,07	362,95	368,75	14,33	400,32	413,88	422,68
4x10	15,75	562,72	578,43	587,91	16,23	579,18	595,65	606,33
4x10	16,88	597,25	614,76	625,64	17,36	621,82	640,13	652,53
4x16	19,81	881,56	905,32	918,71	20,29	912,58	937,26	952,45
4x25	24,21	1343,41	1377,59	1397,88	24,69	1384,47	1419,75	1442,31
4x35	26,89	1757,09	1797,52	1820,93	27,37	1806,25	1847,85	1873,83
4x50	31,47	2472,99	2525,16	2558,03	31,95	2535,96	2589,45	2625,45
4x70	-	-	-	-	35,89	3331,31	3398,43	3439,98
4x95	-	-	-	-	41,07	4465,74	4549,63	4601,88
4x120	-	-	-	-	45,40	5595,40	5697,59	5756,57
5x1,0	8,81	124,29	130,11	133,22	10,29	154,88	162,77	167,35
5x1,5	9,46	156,35	162,81	166,35	10,94	188,94	197,57	202,72
5x2,5	10,51	214,16	221,71	225,95	11,99	249,99	259,88	265,94
5x4,0	12,52	320,62	330,79	336,88	14,34	371,77	384,67	394,07
5x6,0	13,87	433,70	445,55	452,69	15,69	489,81	504,57	515,43
5x10	17,28	700,48	717,57	729,25	17,82	719,83	737,74	750,91
5x10	18,55	740,71	759,75	773,16	19,49	788,40	810,18	825,61
5x16	21,79	1093,81	1119,64	1136,13	22,33	1131,09	1157,90	1176,62
5x25	26,67	1682,49	1719,61	1744,59	27,21	1732,01	1770,31	1798,12
5x35	29,67	2206,76	2250,61	2279,42	30,21	2266,24	2311,35	2343,36
5x50	35,20	3157,06	3216,96	3257,69	35,74	3234,03	3295,40	3340,04
5x70	-	-	-	-	39,71	4223,90	4296,50	4347,69
5x95	-	-	-	-	45,91	5717,22	5812,28	5876,94
3x2,5+1x1,5	10,06	184,72	193,36	196,84	11,03	209,03	219,10	223,99
3x4,0+1x2,5	11,68	266,23	277,36	282,16	13,12	307,83	321,42	328,62
3x6,0+1x4,0	12,88	358,46	371,58	377,43	14,33	405,89	421,64	430,44
3x10+1x6,0	15,75	555,54	574,17	583,12	16,23	577,34	596,92	607,53
3x16+1x10	19,81	878,83	907,62	920,67	20,29	902,33	932,36	946,95
3x25+1x16	24,21	1343,85	1385,99	1405,50	24,69	1372,81	1416,43	1437,88
3x35+1x16	26,89	1696,89	1747,72	1769,87	27,37	1728,66	1781,11	1805,40
3x50+1x25	31,47	2405,99	2473,27	2504,69	31,95	2443,33	2512,46	2546,45
3x70+1x35	-	-	-	-	35,89	3204,83	3291,92	3331,34
3x95+1x50	-	-	-	-	41,07	4320,04	4431,16	4481,67
3x120+1x70	-	-	-	-	45,40	5437,87	5573,55	5630,99

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 КВ ВКЛЮЧНО

марок ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-LS-П
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60502-1)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66/1
Кількість струмопровідних жил, од	2 - 3
Розмір перерізу, мм ²	1 - 10

КАБЕЛІ
СИЛОВІ

Розшифровка позначення для кабелю силового:

1	2	3	4	5		
відсутність літери «А» на початку	В	В	Г	нг	LS/(нгд)	П
мідні струмопровідні жили	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу)	відсутність броні (голий)	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	плоский, жили розташовані в одній площині паралельно
						кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВВГ-П

Аналогічно кабелям ВВГ, на об'єктах, де потрібні спеціальні умови укладання. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.

ВВГнг-П

Аналогічно кабелям ВВГ-П, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

ВВГнг-LS-П

Аналогічно кабелям ВВГнг-П, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Силовий кабель типу ВВГ-П виготовляється плоскої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 10 мм², які розташовані в одній площині паралельно та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Номинальна змінна напруга, кВ	
		0,66	1,0
		Переріз основних жил, мм ²	
ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-LS-П	2, 3	1,0 – 10	1,0 – 10

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Температура нагріву жил кабелю, °C:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- тривало допустима	+70
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:		- в режимі перевантаження	+80
Одножильні та багатожильні з секторними жилами	10 зовнішніх діаметрів	- при струмах короткого замикання	+160
Багатожильні з круглими жилами	7,5 зовнішніх діаметрів	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Гарантійний термін:	5 років	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
		- з індексом «нг»	ПБ 120000000
		- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	30 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ

Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номінальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальна напруга, кВ									
	Номінальний діаметр, мм		0,66			1				
			Розрахункова маса 1 км виробу, кг			Номінальний діаметр, мм		Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
			висот а	ширин а	ВВГ-П			ВВГнг-П	ВВГнг-LS-П	висот а
2x1,0	4,10	6,40	47,75	49,98	51,22	5,10	7,80	64,69	68,24	70,10
2x1,5	4,34	6,88	59,33	61,78	63,18	5,34	8,28	77,30	81,12	83,20
2x2,5	4,93	7,86	84,83	87,95	89,65	5,73	9,06	101,29	105,57	108,02
2x4,0	5,80	9,40	126,62	130,83	133,27	6,60	10,80	147,52	152,86	156,63
2x6,0	6,30	10,40	169,58	174,35	177,21	7,10	11,80	192,33	198,30	202,64
2x10	7,69	12,98	270,55	277,28	281,95	7,89	13,38	277,68	284,68	289,94
3x1,0	4,10	8,70	68,75	71,80	73,64	5,10	10,50	91,97	96,77	99,52
3x1,5	4,34	9,42	86,11	89,48	91,57	5,34	11,22	110,84	116,05	119,14
3x2,5	4,93	10,79	123,68	128,00	130,53	5,73	12,39	146,81	152,70	156,33
3x4,0	5,80	13,00	185,67	191,53	195,17	6,60	15,00	216,27	223,75	229,38
3x6,0	6,30	14,50	250,22	256,95	261,21	7,10	16,50	283,65	292,10	298,59
3x10	7,69	18,27	401,28	410,91	417,88	7,89	18,87	412,10	422,14	430,00

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ КОНТРОЛЬНІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА
НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 660 В ВКЛЮЧНО

марок КВВГ, КВВГнг, КВВГнг-LS
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ HD 21.4 S2)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66
Кількість струмопровідних жил, од	4, 5, 7, 10, 14, 19
Розмір перерізу, мм ²	0,75 – 6



Розшифровка позначення для кабелю контрольного:

1	2	3	4	5				
відсутність літери «А» на початку	К	В	В	Г	нг	LS/(нгд)	19x1,5	
мідні струмопровідні жили	кабель контрольний	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	поясна ізоляція із синтетичної плівки	оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу)	відсутність броні (голий)	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

КАБЕЛІ
КОНТРОЛЬНІ

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

КВВГ

У приміщеннях і кабельних спорудах, в умовах агресивного середовища, за відсутності небезпеки механічних пошкоджень при експлуатації. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні

КВВГнг

Аналогічно кабелям КВВГ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

КВВГнг-LS

Аналогічно кабелям КВВГнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Контрольний кабель типу КВВГ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 0,75 мм² до 6 мм² в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
КВВГ, КВВГнг, КВВГнг-LS	4, 5, 7, 10	0,75 – 6
	14, 19	0,75 – 2,5

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98		ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	6 зовнішніх діаметрів		ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки	Термін служби:	25 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування	Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу
Перетин або сумарна потужність навантаження	Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
Номінальна напруга	Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
Категорія гнучкості жили	Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		КВВГ	КВВГнг	КВВГнг-LS
4x0,75	7,65	80,66	84,45	86,73
4x1,0	7,94	90,63	94,59	97,03
4x1,5	9,12	125,50	131,10	133,96
4x2,5	10,06	170,00	176,29	179,70
4x4,0	11,68	244,27	251,75	256,58
4x6,0	12,88	327,71	336,08	341,72
5x0,75	8,29	95,25	99,41	102,22
5x1,0	9,21	120,15	125,82	128,92
5x1,5	9,86	148,57	154,71	158,23
5x2,5	10,91	203,33	210,25	214,44
5x4,0	12,72	294,69	302,93	308,90
5x6,0	14,07	397,88	407,11	414,08
7x0,75	9,54	135,24	141,15	145,14
7x1,0	9,90	152,58	158,75	163,03
7x1,5	10,62	191,54	198,24	203,11
7x2,5	11,79	267,04	274,60	280,41
7x4,0	13,80	392,87	401,91	410,21
7x6,0	15,30	536,54	546,67	556,38
10x0,75	11,72	184,21	191,72	197,36
10x1,0	12,20	208,74	216,60	222,65
10x1,5	13,16	263,91	272,48	279,36
10x2,5	14,72	370,97	380,69	388,91
10x4,0	17,40	549,37	561,05	572,83
10x6,0	19,80	772,15	787,23	801,13
14x0,75	12,61	235,21	243,37	251,11
14x1,0	13,14	268,53	277,09	285,39
14x1,5	14,20	343,75	353,08	362,53
14x2,5	15,92	490,34	500,93	512,24
19x0,75	13,90	300,15	309,27	319,63
19x1,0	14,50	344,54	354,09	365,23
19x1,5	15,70	444,94	455,37	468,05
19x2,5	17,65	641,15	653,02	668,20

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ КОНТРОЛЬНІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 660 В ВКЛЮЧНО

марок КВВГЕ, КВВГЕНГ, КВВГЕНГ-LS
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ HD 21.4 S2)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66
Кількість струмопровідних жил, од	4, 5, 7, 10, 14, 19
Розмір перерізу, мм ²	0,75 – 6



Розшифровка позначення для кабелю контрольного:

1	2	3	4	6	7	5				
відсутність літери «А» на початку	К	В		В	Г	Е	нг	LS/(нгд)	17х2,5	
мідні струмопровідні жили	кабель контрольний	ізоляція із ПВХ-пластику	поясна ізоляція із синтетичної плівки	внутрішня оболонка із ПВХ-пластику	оболонка із ПВХ-пластику	відсутність броні (голий)	екран з алюмофлекса	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазове ділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

КВВГЕ

На об'єктах, де потрібен захист електричних ланцюгів від впливу зовнішніх електричних полів. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.

КВВГЕНГ

Аналогічно кабелям КВВГЕ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

КВВГЕНГ-LS

Аналогічно кабелям КВВГЕНГ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Контрольний екранований кабель типу КВВГЕ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 0,75 мм² до 6 мм² з екраном з мідної фольги та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
КВВГЕ, КВВГЕНГ, КВВГЕНГ-LS	4, 5, 7, 10	0,75 – 6
	14, 19, 27, 37	0,75 – 2,5

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	6 зовнішніх діаметрів	- з індексом «нг»	ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки	- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	25 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування	Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу
Перетин або сумарна потужність навантаження	Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
Номінальна напруга	Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
Категорія гнучкості жили	Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		КВВГЕ	КВВГЕнг	КВВГЕнг-LS
4x0,75	7,88	86,17	90,10	92,38
4x1,0	8,17	96,31	100,41	102,86
4x1,5	9,35	131,86	137,63	140,50
4x2,5	10,29	176,93	183,39	186,81
4x4,0	11,91	252,18	259,83	264,67
4x6,0	13,11	336,39	344,92	350,57
5x0,75	9,12	113,65	119,25	122,15
5x1,0	9,44	126,55	132,38	135,50
5x1,5	10,09	155,37	161,68	165,20
5x2,5	11,14	210,78	217,86	222,06
5x4,0	12,95	303,23	311,64	317,62
5x6,0	14,30	417,54	426,94	433,92
7x0,75	9,77	141,84	147,91	151,91
7x1,0	10,13	159,39	165,74	170,03
7x1,5	10,85	198,80	205,67	210,54
7x2,5	12,02	275,03	282,76	288,58
7x4,0	14,03	402,11	411,32	419,63
7x6,0	15,53	546,77	557,08	566,79
10x0,75	11,95	192,07	199,75	205,40
10x1,0	12,43	216,89	224,92	230,99
10x1,5	13,39	272,66	281,40	288,29
10x2,5	14,95	380,71	390,59	398,83
10x4,0	17,63	560,78	572,64	584,42
10x6,0	20,03	785,12	800,39	814,30
14x0,75	12,84	243,61	251,95	259,69
14x1,0	13,37	277,27	285,99	294,31
14x1,5	14,43	353,15	362,65	372,11
14x2,5	16,15	500,86	511,62	522,94
19x0,75	14,13	309,33	318,61	328,99
19x1,0	14,73	354,10	363,82	374,97
19x1,5	15,93	455,27	465,87	478,56
19x2,5	17,88	652,78	664,82	680,01

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ КОНТРОЛЬНІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА
НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 660 В ВКЛЮЧНО

марок КВВГз, КВВГзнг, КВВГзнг-LS
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ HD 21.4 S2)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66
Кількість струмопровідних жил, од	4, 5, 7, 10, 14, 19
Розмір перерізу, мм ²	0,75 – 6

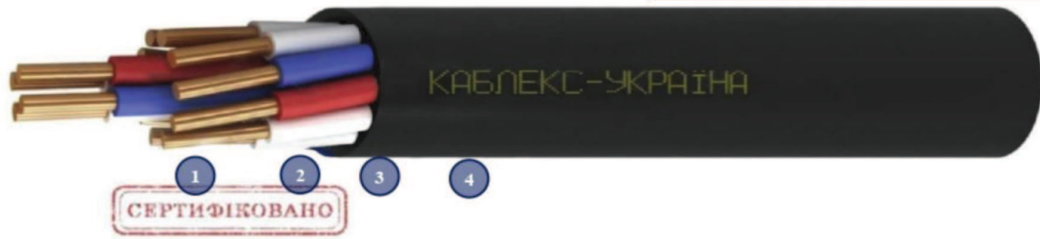

Розшифровка позначення для кабелю контрольного:

1	2	3	4					
відсутність літери «А» на початку	К	В	В	Г	з	нг	LS/(нгд)	14x2,5
мідні струмопровідні жили	кабель контрольний	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	оболонка із ПВХ-пластикату (вінілу)	відсутність броні (голий)	заповнення простору між жилами з матеріалу оболонки	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

КВВГз

На об'єктах, де потрібно ущільнення кабелів при введенні в електроустановку, а також для прокладання в землі (траншеях) з низькою корозійною активністю. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні.

КВВГзнг

Аналогічно кабелям КВВГз, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

КВВГзнг-LS

Аналогічно кабелям КВВГзнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Контрольний ущільнений кабель типу КВВГз виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 0,75 мм² до 6 мм² з заповненням простором між скрученими ізольованими жилами та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
КВВГз, КВВГзнг, КВВГзнг-LS	4, 5, 7, 10	0,75 – 6
	14, 19	0,75 – 2,5

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809: - без індексів «нг» та «нг-LS» - з індексом «нг» - з індексом «нг-LS»	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98		ПБ 100000000
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	6 зовнішніх діаметрів		ПБ 120000000
Гарантійний термін:	3 роки		ПБ 122111000
		Термін служби:	25 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номінальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		КВВГз	КВВГзнг	КВВГзнг-LS
4x0,75	7,65	89,26	93,94	96,27
4x1,0	7,94	100,19	105,15	107,66
4x1,5	9,12	137,17	143,98	146,91
4x2,5	10,06	185,53	193,42	196,94
4x4,0	11,68	267,71	277,61	282,61
4x6,0	12,88	358,12	369,62	375,47
5x0,75	8,29	104,26	109,36	112,23
5x1,0	9,21	130,18	136,89	140,06
5x1,5	9,86	165,36	172,77	176,37
5x2,5	10,91	224,17	232,77	237,07
5x4,0	12,72	326,38	337,17	343,30
5x6,0	14,07	440,00	452,54	459,73
7x0,75	9,54	144,75	151,64	155,70
7x1,0	9,90	163,17	170,43	174,79
7x1,5	10,62	204,45	212,49	217,44
7x2,5	11,79	284,22	293,56	299,48
7x4,0	13,80	418,80	430,52	439,00
7x6,0	15,30	570,17	583,79	593,73
10x0,75	11,72	206,36	216,16	221,95
10x1,0	12,20	233,40	243,81	250,03
10x1,5	13,16	293,98	305,66	312,75
10x2,5	14,72	410,99	424,84	433,34
10x4,0	17,40	609,78	627,71	639,91
10x6,0	19,80	850,51	873,69	888,13
14x0,75	12,61	252,76	262,74	270,60
14x1,0	13,14	288,07	298,65	307,09
14x1,5	14,20	367,58	379,38	388,99
14x2,5	15,92	522,05	535,93	547,45
19x0,75	13,90	318,34	329,34	339,83
19x1,0	14,50	364,79	376,43	387,71
19x1,5	15,70	469,63	482,62	495,47
19x2,5	17,65	674,01	689,28	704,69

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ КОНТРОЛЬНІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 660 В ВКЛЮЧНО

марок КВБ6ШВ, КВБ6ШВнг,
КВБ6ШВнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ HD 21.4 S2)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66
Кількість струмопровідних жил, од	4, 5, 7, 10, 14, 19
Розмір перерізу, мм ²	0,75 – 6



Розшифровка позначення для кабелю контрольного:

1	2	3	4	5	6				
відсутність літери «А» на початку	К	В		Бб	Шв	нг	LS/(нгд)	7х4,0	
мідні струмопровідні жили	кабель контрольний	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	поясна ізоляція із синтетичної плівки	внутрішня оболонка із ПВХ-пластикату	броня з двох сталевих стрічок, без підкладки	випресований полівінілхлоридний захисний шланг	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазове ділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

КВБ6ШВ

У приміщеннях, кабельних спорудах, тунелях, каналах, придатний для підземного прокладання (в ґрунті/траншеях) та на відкритому повітрі де потрібен захист від механічних пошкоджень у процесі експлуатації, без значних розтягуючих зусиль. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні

КВБ6ШВнг

Аналогічно кабелям КВБ6ШВ, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

КВБ6ШВнг-LS

Аналогічно кабелям КВБ6ШВнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Контрольний броньований кабель типу КВБ6ШВ виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 0,75 мм² до 6 мм² із захисним покривом у вигляді броні з двох сталевих стрічок накладених з перекриттям без підкладки та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Переріз основних жил, мм ²
КВБ6ШВ, КВБ6ШВнг, КВБ6ШВнг-LS	4, 5, 7, 10	0,75 – 6
	14, 19	0,75 – 2,5

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809: - без індексів «нг» та «нг-LS» - з індексом «нг» - з індексом «нг-LS»	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98		
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:	6 зовнішніх діаметрів		
Гарантійний термін:	3 роки	Термін служби:	25 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ



Сфера застосування	Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу
Перетин або сумарна потужність навантаження	Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.
Номінальна напруга	Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.
Категорія гнучкості жили	Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальний діаметр, мм	Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		КВБШВ	КВБШВнг	КВБШВнг-LS
4x0,75	11,65	220,39	229,08	231,68
4x1,0	11,94	234,98	243,92	246,70
4x1,5	12,52	266,58	276,03	279,15
4x2,5	13,46	324,78	335,07	338,74
4x4,0	15,24	442,69	454,54	459,66
4x6,0	16,44	545,74	558,65	564,59
5x0,75	12,29	245,09	254,34	257,49
5x1,0	12,61	262,52	272,05	275,41
5x1,5	13,26	300,39	310,50	314,28
5x2,5	14,31	370,51	381,54	386,01
5x4,0	16,28	510,09	522,86	529,13
5x6,0	18,23	675,66	690,15	697,46
7x0,75	12,94	282,42	292,25	296,50
7x1,0	13,30	305,01	315,15	319,70
7x1,5	14,02	354,47	365,25	370,38
7x2,5	15,35	467,32	479,26	485,36
7x4,0	17,96	655,63	669,88	678,53
7x6,0	19,46	825,83	841,40	851,46
10x0,75	15,28	383,35	395,23	401,16
10x1,0	15,76	415,68	427,99	434,34
10x1,5	16,72	486,47	499,63	506,81
10x2,5	18,88	650,01	665,07	673,64
10x4,0	21,56	875,80	893,22	905,38
10x6,0	24,36	1163,91	1185,82	1200,17
14x0,75	16,17	448,88	461,56	469,59
14x1,0	16,70	490,82	503,96	512,57
14x1,5	18,36	613,61	628,21	638,01
14x2,5	20,08	790,62	806,74	818,41
19x0,75	18,06	564,68	579,02	589,73
19x1,0	18,66	619,68	634,55	646,04
19x1,5	19,86	741,30	757,23	770,27
19x2,5	21,81	972,01	989,65	1005,22

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.

КАБЕЛІ СИЛОВІ З ЕКСТРУДОВАНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 1 кВ ВКЛЮЧНО

марок, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS

(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ ІЕС 60502-1)

Номинальна змінна напруга, кВ	0,66/1
Кількість струмопровідних жил, од	1 - 5
Розмір перерізу, мм ²	1,0 - 120

КАБЕЛІ
СИЛОВІ

Розшифровка позначення для кабелю силового:

1	2	3	4	5			
відсутність літери «А» на початку	В	Бб	Шв	нг	LS/(нгд)	4х16	
мідні струмопровідні жили	ізоляція із ПВХ-пластикату (вінілу)	внутрішня оболонка із ПВХ-пластикату	броня з двох сталевих стрічок, без підкладки	випресований полівинілхлоридний захисний шланг	нерозповсюджує горіння при груповому прокладанні	низьке димогазовиділення при горінні та тлінні	кількість та номінальний переріз струмопровідних жил

ПЕРЕВАЖНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВБбШв

У приміщеннях, кабельних спорудах, тунелях, каналах, придатний для підземного прокладання (в ґрунті/траншеях) та на відкритому повітрі де потрібен захист від механічних пошкоджень у процесі експлуатації, без значних розтягуючих зусиль. Не розповсюджує горіння при одиночному прокладанні

ВБбШвнг

Аналогічно кабелям ВБбШв, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до нерозповсюдження горіння кабелю при груповій прокладці (у пучках)

ВБбШвнг-LS

Аналогічно кабелям ВБбШвнг, на об'єктах, де висуваються підвищені вимоги до низького виділення диму і корозійно-активних газів при горінні і тлінні

КОНСТРУКЦІЯ

Силовий броньований кабель типу ВБбШв виготовляється круглої форми з загальним перерізом мідних струмопровідних жил від 1,0 мм² до 800 мм² із захисним покривом у вигляді броні з двох сталевих стрічок накладених з перекриттям без підкладки та в оболонці чорного кольору.

Кількість жил та їх номінальний переріз

Марка кабелю	Кількість жил	Номинальна змінна напруга, кВ	
		0,66	1,0
		Переріз основних жил, мм ²	
ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS	1	1,5 – 50	1,5 – 120
	2, 3	1,0 – 50	1,0 – 95
	4	1,0 – 50	1,0 – 70
	5	1,0 – 50	1,0 – 70

СНОВНІ ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Діапазон робочих температур, °C:	від -50 до +50	Будівельна довжина кабелю не менше:	за погодженням
Температура прокладання та монтажу кабелю, не нижче, °C:	-15	Температура нагріву жил кабелю, °C:	
Відносна вологість повітря кабелю при температурі до +35°C, %:	до 98	- тривало допустима	+70
Мінімальний радіус вигину при прокладанні кабелю:		- в режимі перевантаження	+80
Одножильні та багатожильні з секторними жилами	10 зовнішніх діаметрів	- при струмах короткого замикання	+160
Багатожильні з круглими жилами	7,5 зовнішніх діаметрів	Склад додаткових маркувальних даних згідно вимог ДСТУ 4809:	
Гарантійний термін:	5 років	- без індексів «нг» та «нг-LS»	ПБ 100000000
		- з індексом «нг»	ПБ 120000000
		- з індексом «нг-LS»	ПБ 122111000
		Термін служби:	30 років

ПРИ ПОКУПЦІ КАБЕЛЮ СЛІД ВРАХОВУВАТИ ТАКІ ПОКАЗНИКИ

Сфера застосування

Найбільш важливий параметр, що впливає на конструкцію та технічні особливості виробу

Перетин або сумарна потужність навантаження

Важливий параметр, що впливає на потужність, що переноситься кабелем. Підбір необхідного кабелю повинен здійснюватися з урахуванням сумарної потужності навантаження, яку планується підключати. **Розрахункове значення струму не повинно призводити до перегрівання кабелю.**

Номінальна напруга

Цей показник залежить від товщини та якості ізолюючого шару.

Категорія гнучкості жили

Вона важлива під час прокладання виробу в малогабаритних просторах.

Наша команда фахівців завжди готова надати Вам консультацію з питань підбору та придбання

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кількість та номінальний переріз жил, мм ²	Номінальна напруга, кВ							
	Номінальн ий діаметр, мм	0,66			Номінальн ий діаметр, мм	1		
		Розрахункова маса 1 км виробу, кг				Розрахункова маса 1 км виробу, кг		
		ВБ6ШВ	ВБ6ШВНГ	ВБ6ШВНГ- LS		ВБ6ШВ	ВБ6ШВНГ	ВБ6ШВНГ- LS
1x1,5	8,94	135,40	141,69	142,73	9,34	146,39	153,04	154,40
1x2,5	9,33	153,31	159,35	161,14	9,73	164,64	171,63	173,17
1x4,0	10,00	183,54	190,77	192,33	10,60	201,51	209,27	211,49
1x6,0	10,50	213,10	220,77	222,55	11,10	231,71	239,91	242,43
1x10	11,69	279,91	288,53	291,32	11,89	286,53	295,43	298,42
1x16	13,21	375,21	385,27	388,89	13,41	382,59	392,83	396,85
1x25	15,03	522,38	534,04	539,32	15,23	530,83	542,67	548,43
1x35	16,14	637,90	650,55	656,57	16,34	646,85	659,67	666,24
1x50	18,64	865,64	880,49	888,83	18,84	875,71	890,73	899,72
1x70	-	-	-	-	20,31	1077,93	1094,25	1104,47
1x95	-	-	-	-	22,86	1398,61	1417,17	1429,90
1x120	-	-	-	-	25,13	1755,98	1778,64	1793,00
2x1,0	11,00	200,90	209,01	210,64	11,80	227,22	236,04	238,25
2x1,5	11,48	223,59	232,12	233,94	12,28	250,77	260,01	262,46
2x2,5	12,26	264,47	273,69	275,80	13,06	293,05	302,98	305,80
2x4,0	13,60	304,60	315,00	317,86	14,80	340,54	352,00	356,18

2x6,0	14,76	383,01	394,44	397,74	15,96	422,25	434,73	439,52
2x10	17,14	520,64	534,17	539,29	18,14	564,61	579,01	584,77
2x16	20,78	750,86	767,59	774,70	21,18	766,96	784,05	791,96
2x25	24,90	1065,92	1088,35	1098,99	25,30	1084,26	1107,09	1118,71
2x35	27,12	1304,50	1329,11	1341,26	27,52	1323,83	1348,84	1362,11
2x50	30,92	1711,58	1739,91	1756,71	31,32	1732,61	1761,34	1779,47
2x70	-	-	-	-	34,66	2175,53	2210,51	2231,38
2x95	-	-	-	-	38,96	2780,48	2820,09	2846,06
3x1,0	11,35	208,94	217,35	219,55	12,21	233,94	243,12	246,16
3x1,5	11,86	234,42	243,29	245,74	12,72	260,03	269,66	273,05
3x2,5	12,70	280,97	290,58	293,46	13,56	307,58	317,95	321,88
3x4,0	14,14	359,30	366,56	370,51	15,59	422,85	430,95	436,86
3x6,0	15,38	459,11	471,08	475,68	17,27	534,84	548,48	555,31
3x10	18,53	672,52	687,27	694,58	18,96	690,03	705,16	713,36
3x16	21,80	941,60	959,23	969,40	22,23	961,53	979,55	990,91
3x25	26,17	1356,85	1380,53	1395,81	26,60	1379,83	1403,93	1420,69
3x35	28,56	1689,54	1715,56	1733,06	28,99	1714,01	1740,45	1759,61
3x50	32,64	2257,06	2287,08	2311,45	33,07	2284,08	2314,52	2340,88
3x70	-	-	-	-	36,63	2900,67	2937,77	2968,05
3x95	-	-	-	-	41,26	3757,59	3799,68	3837,48
3x120	-	-	-	-	45,40	4715,26	4765,81	4808,31
3x150	-	-	-	-	48,99	5576,50	5631,27	5680,91
3x185	-	-	-	-	53,33	6734,94	6794,81	6853,18
3x240	-	-	-	-	60,01	8607,19	8680,31	8754,69
3x300	-	-	-	-	68,32	10852,03	10951,07	11057,23
3x400	-	-	-	-	76,15	13780,59	13891,52	14021,89
4x1,0	11,94	234,98	243,92	246,70	12,91	264,36	274,15	278,05
4x1,5	12,52	266,58	276,03	279,15	13,49	296,77	307,08	311,42
4x2,5	13,46	324,78	335,07	338,74	14,43	356,30	367,43	372,50
4x4,0	15,24	442,69	454,54	459,66	17,28	525,15	538,80	546,54
4x6,0	16,44	545,74	558,55	564,59	18,49	632,45	647,16	656,04
4x10	19,91	809,34	825,31	834,81	20,39	830,43	846,82	857,50
4x16	24,37	1199,44	1221,36	1234,81	24,85	1224,67	1247,06	1262,10
4x25	28,37	1672,64	1698,47	1718,47	28,85	1700,84	1727,14	1749,10
4x35	31,05	2102,70	2131,16	2154,08	31,53	2132,89	2161,82	2186,95
4x50	36,03	2870,17	2906,63	2938,88	36,51	2904,22	2941,19	2976,09
4x70	-	-	-	-	40,05	3665,77	3706,56	3746,36
5x1,0	12,61	262,52	272,05	275,41	13,69	296,54	307,02	311,78
5x1,5	13,26	300,39	310,50	314,28	14,34	335,43	346,48	351,79
5x2,5	14,31	370,51	381,54	386,01	15,39	407,19	419,18	425,38
5x4,0	16,28	510,09	522,86	529,13	18,50	603,30	618,03	627,55
5x6,0	18,23	675,66	690,15	697,46	19,85	743,79	759,71	770,65
5x10	21,44	971,14	988,46	1000,16	21,98	995,95	1013,75	1026,92
5x16	26,35	1417,56	1441,41	1457,99	26,89	1447,43	1471,81	1490,37
5x25	30,83	1995,20	2023,45	2048,17	31,37	2028,79	2057,56	2084,73
5x35	34,23	2555,75	2590,26	2618,85	34,77	2592,33	2627,42	2658,77
5x50	39,36	3461,70	3501,74	3541,69	39,90	3502,53	3543,15	3586,40
5x70	-	-	-	-	43,87	4441,77	4486,68	4536,01
3x2,5+1x1,5	13,46	316,82	327,11	330,69	14,43	348,17	359,30	364,26
3x4,0+1x2,5	15,24	429,34	441,18	446,03	17,28	509,75	523,40	530,61
3x6,0+1x4,0	16,44	530,44	543,35	549,18	18,49	616,84	631,55	640,28
3x10+1x6,0	19,91	773,88	789,85	798,62	20,39	798,47	814,86	825,25
3x16+1x10	24,37	1138,30	1160,21	1172,81	24,85	1162,75	1185,14	1199,23
3x25+1x16	28,37	1581,02	1606,86	1625,29	28,85	1608,48	1634,79	1655,09
3x35+1x16	31,05	1921,42	1949,88	1970,54	31,53	1950,37	1979,30	2002,02
3x50+1x25	36,03	2627,66	2664,11	2693,48	36,51	2660,36	2697,33	2729,18
3x70+1x35	-	-	-	-	40,05	3346,16	3386,95	3423,28

Примітка 1. Значення, які наведені в даній таблиці, відповідають специфікаціям виробника та вказані тільки для інформаційних цілей і не гарантуються. Можливі технічні зміни.



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.DCXM.0009-23

Термін дії з * 21 квітня 2023 р. до 20 квітня 2025 р.

Сертифікат видано Товариству з обмеженою відповідальністю «КАБЛЕКС-УКРАЇНА» (надалі - ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА»), 02232, Україна, м. Київ, пр-кт Маяковського, буд. 68, офіс 233, код ЄДРПОУ 33398849, адреса потужностей виробництва: 65000, Україна, Одеська обл., Одеський район, Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху Санкт-Петербург – Київ – Одеса.

Продукція кабелі силові для нестационарної прокладки марок: КГТ; КГВВ; КГВВнг; КГВВнг-LS; КГВВЕ; КГВВЕНг; КГВВЕНг-LS; КГНВ; КГНВнг; КГНВнг-LS. **27.32.1**
(код ДКПП за ДК 016)

Відповідає вимогам ДСТУ EN 60228:2015 «Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги» (EN 60228:2005; AC:2005, IDT),
ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» (п.4.1, клас - стійкий; п.4.2, категорія А, клас - стійкий; п.4.5, клас – ДПк1),
ТУ У 27.3-33398849-004:2022 «Кабелі та проводи гнучкі. Технічні умови» (п.п. 2.3.3; 2.4.2; 2.4.3; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; 2.9.2; 2.9.3; 2.9.6).

Виробник (п) ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 33398849.

Місце (я) виробництва 65000, Україна, Одеська обл., Одеський район, Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху Санкт-Петербург – Київ – Одеса.

Додаткова інформація: кабелі силові для нестационарної прокладки в асортименті, які виготовляються серійно, за схемою з обстеження виробництва, з 21 квітня 2023 р. до 20 квітня 2025 р. Умови зберігання – в споживчій тарі підприємства-виробника в опалювальних і не опалювальних сховищах, а також на відкритому повітрі під навісом при температурі навколишнього середовища від мінус 40°C до плюс 50°C. Періодичність технічного нагляду - один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 7, т. (0382) 65-60-76.

Сертифікат видано на підставі протоколів сертифікаційних випробувань:

- № 59-2023 від 21.04.2023 р. виданий лабораторією випробувань і надійності ПрАТ «Вінницький завод «МАЯК», 21021, Україна, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 105, атестат акредитації № 2Т208 від 29.09.2018 р. з терміном дії до 28.09.2023 р.

- № 44с/21 від 22.04.2021 р. виданий випробувальною лабораторією ПрАТ «Український науково-дослідний інститут кабельної промисловості», 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2 Р, атестат акредитації № 20007 від 17.07.2019 р. з терміном дії до 16.07.2024 р.

Акт обстеження виробництва № DCXM.06.КП.020-АО від 21.04.2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.

(підпис)

(ім'я, прізвище)

Александр Зарицький

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, за телефоном +380382658147


* У разі потреби зазначаються також умови терміну дії сертифіката. * Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.



000068

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ «УКРЕЛЕКТРОСЕРТ» ПРАТ «УКРНДІКП»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстровано в реєстрі
Зареєстрован в реєстрі/
Registered under

за № UA.000013/10394-22

Термін дії

Срок действия с/Term of validity is from

від 12 січня 2022 р. до 30 вересня 2024 р.

Продукція

Продукция/Production

Проводи з полівінілхлоридною ізоляцією для електричних установок марок: АПВ; АПВнг; АПВнг-LS (нгд); ПВ1; ПВ1нг; ПВ1нг-LS (нгд); АППВ; ППВ; ПВ3; ПВ3нг; ПВ3нг-LS (нгд)

Код ДКПП

27.32.13

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ ІЕС 60227-3:2004 (табл. 4, п.п. 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 – 2.3; 7) (ІЕС 60227-7:2003, IDT),

ДСТУ EN 60228:2015 (EN 60228:2005; AC:2005, IDT);

ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас – стійкий; п. 4.5, клас ДПк1);

ДСТУ EN 60332-1-2:2017 (EN 60332-1-2:2004; A1:2015; A11:2016, IDT; IEC 60332-1-2:2004; A1:2015, IDT)

Виробник продукції

Производитель/ Producer

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Сертифікат видано

Сертификат выдан/Certificate is issued on

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Схема сертифікації - з оцінкою системи управління якістю. Серійне виробництво з 12.01.2022 р. до 30.09.2024 р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік. Продукція виготовляється згідно ТУ У 27.3-33398849-003:2021 «Кабелі, проводи та шнури з екструдованою пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу до 1 кВ включно. Технічні умови».

Сертифікат видано
органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the conformity
assessment body

ОС «УкрЕЛЕКТРОСЕРТ» ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат про акредитацію № 10394 від 24.09.21 р., дійсний до 23.09.2026 р.)
ГГГГГГ, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гіромислова, 2-Р

На підставі

На основании/On the grounds of

Протоколів випробувань №45с/21 від 22.04.2021 р., № 171с/21 від 29.12.2021 р. виданих ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат акредитації № 20007, дійсний до 16.07.2024 р.) Сертифікат на систему управління якістю №80108.СУЯ.216-21 дійсний до 30.09.2024, виданий органом з сертифікації ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» (атестат акредитації № 80108 від 03.08.2020 р.)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the conformity assessment
body

М.П. [Підпис]

(підпис, прізвище)/(signature)


А.С. Щербина

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна передіти за формою зворотнього зв'язку (<http://ukrniikp.com.ua/>) або за тел. (06153) 2-12-40

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ «УКРЕЛЕКТРОСЕРТ» ПРАТ «УКРНДІКП»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстровано в реєстрі

Зареєстрований в реєстрі/
Registered under

за № UA.000012/10394-22

Термін дії

Срок действия с/ Term of validity is
from

від 12 січня 2022 р. до 30 вересня 2024 р.

Продукція

Продукція/Production

Проводи та шнури низьковольтні установчі з пластмасовою ізоляцією марок: АсПВС; АсПВСнг; АсПВСнг-LS (нгд); ПВС; ПВСнг; ПВСнг-LS (нгд); АсШВВП, АсШВВПнг; АсШВВПнг-LS (нгд); ШВВП, ШВВПнг; ШВВПнг-LS (нгд)

Код ДКПП

27.32.13

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ ІЕС 60227-5:2004 (табл. 9, табл. 10 (пп. 1.1, 1.3, 1.4, 10) (ІЕС 60227-5:1997, IDT);
ГОСТ 7399-97 (пп. 3.2, 4.1.2.2; 4.1.2.4; 4.1.2.5, 4.1.4.5);
ДСТУ EN 60228:2015 (EN 60228:2005; AC:2005, IDT);
ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас – стійкий; п. 4.5, клас ДПК1);
ДСТУ EN 60332-1-2:2017 (EN 60332-1-2:2004; A1:2015; A11:2016, IDT; IEC 60332-1-2:2004; A1:2015, IDT)

Виробник продукції

Производитель/ Producer

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Сертифікат видано

Сертифікат видан/Certificate is issued
on

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Схема сертифікації - з оцінкою системи управління якістю. Серійне виробництво з 12.01.2022 р. до 30.09.2024 р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік. Продукція виготовляється згідно ТУ У 27.3-33398849-003:2021 «Кабелі, проводи та шнури з екструдованою пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу до 1 кВ включно. Технічні умови».

Сертифікат видано

органом з сертифікації
Сертифікат видан органом сертифікації/
Certificate is issued by the conformity
assessment body

ОС «УкрЕЛЕКТРОСЕРТ» ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат про акредитацію № 10394 від 24.09.21 р., дійсний до 23.09.2026 р.) 71101, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-Р

На підставі

На основанні/On the grounds of

Протоколів випробувань №103с/20 від 12.11.2020 р., №170с/21 від 29.12.2021 р. виданих ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат акредитації № 20007, дійсний до 16.07.2024 р.) Сертифікат на систему управління якістю №80108.СУЯ.216-21 дійсний до 30.09.2024 р., виданий органом з сертифікації ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» (атестат акредитації № 80108 від 03.08.2020 р.)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the conformity assessment
body

(підпис/подпись)/(signature)


ПрАТ
«УкрНДІКП»
М.П. / М.П. / Stamp
00217089

А.С. Щербина

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за формою зворотнього зв'язку (<http://ukrniikp.com.ua>) або за тел. (06153) 2-12-40

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ «УКРЕЛЕКТРОСЕРТ» ПРАТ «УКРНДІКП»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстровано в реєстрі

Зарегистрирован в реестре/
Registered under

за № UA.000012/10394-22

Термін дії

Срок действия с/Term of validity is
from

від 12 січня 2022 р. до 30 вересня 2024 р.

Продукція

Продукция/Production

Проводи та шнури низьковольтні установчі з пластмасовою ізоляцією марок: АсПВС; АсПВСнг; АсПВСнг-LS (нгд); ПВС; ПВСнг; ПВСнг-LS (нгд); АсШВВП, АсШВВПнг; АсШВВПнг-LS (нгд); ШВВП, ШВВПнг; ШВВПнг-LS (нгд)

Код ДКПП

27.32.13

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirementsДСТУ ІЕС 60227-5:2004 (табл. 9, табл. 10 (пп. 1.1, 1.3, 1.4, 10) (ІЕС 60227-5:1997, IDT);
ГОСТ 7399-97 (пп. 3.2, 4.1.2.2; 4.1.2.4; 4.1.2.5, 4.1.4.5);
ДСТУ EN 60228:2015 (EN 60228:2005; АС:2005, IDT);
ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас – стійкий; п. 4.5, клас ДПк1);
ДСТУ EN 60332-1-2:2017 (EN 60332-1-2:2004; А1:2015; А11:2016, IDT; ІЕС 60332-1-2:2004; А1:2015, IDT)

Виробник продукції

Производитель/ Producer

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Сертифікат видано

Сертификат выдан/Certificate is issued
on

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Схема сертифікації - з оцінкою системи управління якістю. Серійне виробництво з 12.01.2022 р. до 30.09.2024 р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік. Продукція виготовляється згідно ТУ У 27.3-33398849-003:2021 «Кабелі, проводи та шнури з екструдованою пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу до 1 кВ включно. Технічні умови».

Сертифікат видано

органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the conformity
assessment body

ОС «УкрЕЛЕКТРОСЕРТ» ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат про акредитацію № 10394 від 24.09.21 р., дійсний до 23.09.2026 р.) 71101, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-Р

На підставі

На основании/On the grounds of

Протоколів випробувань №103с/20 від 12.11.2020 р., №170с/21 від 29.12.2021 р. виданих ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат акредитації № 20007, дійсний до 16.07.2024 р.) Сертифікат на систему управління якістю №80108.СУЯ/216-21 дійсний до 30.09.2024 р., виданий органом з сертифікації ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» (атестат акредитації № 80108 від 03.08.2020 р.)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the conformity assessment
body

ПрАТ (підпис/подпись)/(signature)


«УкрНДІКП»
М.П./М.П./ Stamp

А.С. Щербина

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за допомогою зворотнього зв'язку (<http://ukrniikp.com.ua/>) або за тел. (06153) 2-12-40

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ «УКРЕЛЕКТРОСЕРТ» ПРАТ «УКРНДІКП»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстровано в реєстрі

Зареєстрований в реєстрі/
Registered under

за № UA.000011/10394-22

Термін дії

Срок действия с/Term of validity is from

від 12 січня 2022 р. до 30 вересня 2024 р.

Продукція

Продукція/Production

Кабелі контрольні з пластмасовою ізоляцією марок: АКВВГ;
КВВГ; АКВВГнг; КВВГнг; АКВВГнг-LS (нгд); КВВГнг-LS (нгд);
АКВВГз; КВВГз; АКВВГзнг; КВВГзнг; АКВВГзнг-LS (нгд);
КВВГзнг-LS (нгд); АКВБШв; КВБШв; АКВБШвнг;
КВБШвнг; АКВБШвнг-LS (нгд); КВБШвнг-LS (нгд); АКВВГЕ;
КВВГЕ; АКВВГЕнг; КВВГЕнг; АКВВГЕнг-LS (нгд); КВВГЕнг-LS
(нгд); АКВВГ-П; КВВГ-П; АКВВГнг-П; КВВГнг-П; АКВВГнг-LS-
П (нгд); КВВГнг-LS-П (нгд)

Код ДКПП 27.32.13

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ HD 21.4 S2:2016(табл. 2, п.п. 1.1;1.2;1.3;1.4; 2.2; 2.3; 9);
ДСТУ EN 60228:2015 (EN 60228:2005; AC:2005,IDT);
ДСТУ 4809:2007 (п. 4.1, клас – стійкий; п. 4.2, категорія А, клас
– стійкий; п. 4.5, клас – ДПк1)

Виробник продукції

Производитель/ Producer

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна,
02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення
діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній
Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху
С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Сертифікат видано

Сертифікат выдан/Certificate is issued on

ТОВ «КАБЛЕКС-УКРАЇНА», Місцезнаходження: Україна,
02232, м. Київ, пр-т Маяковського, 68, оф. 233. Місце здійснення
діяльності: Україна, 65000, Одеська обл., Одеський р-н (колишній
Біляївський р-н), Усатівська сільська рада, 1664 км автошляху
С. Петербург-Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 33398849

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Схема сертифікації - з оцінкою системи управління якістю. Се-
рійне виробництво з 12.01.2022 до 30.09.2024 р. Періодичність
технічного нагляду – один раз на рік. Продукція виготовляється
згідно ТУ У 27.3-33398849-003:2021 «Кабелі, проводи та шнури
з екструдованою пластмасовою ізоляцією на номінальну напру-
гу до 1 кВ включно. Технічні умови».

Сертифікат видано

органом з сертифікації

Сертифікат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the conformity assessment
body

ОС «УкрЕЛЕКТРОСЕРТ» ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат про
акредитацію № 10394 від 24.09.21 р., дійсний до 23.09.2026 р.)
71101, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Промислова, 2-Р

На підставі

На основании/On the grounds of

Протоколів випробувань №43с/21 від 22.04.2021 р., № 169с/21 від
29.12.2021 р. виданих ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП», (атестат акредита-
ції № 20007, дійсний до 16.07.2024 р.) Сертифікат на систему
управління якістю №80108.СУЯ.216-21 дійсний до 30.09.2024,
виданий органом з сертифікації ТОВ «НПП Міжнародні стандар-
ти і системи» (атестат акредитації № 80108 від 03.08.2020 р.)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the conformity assessment body
(підпис/подпись)/(signature)

М.П.М.Н. / Stamp

А.С. Щербина

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)/
(initials, family name)Вінність сертифіката відповідності можна перевірити за формою зворотнього зв'язку (<http://ukmikip.com.ua/>) або за тел. (06153) 2-12-40

00217099

Certificate of Registration

This is to Certify that
Quality Management System of

KABLEX-UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАБЛЕКС-УКРАЇНА»

02232, KYIV, MAYAKOVSKY AVENUE, BUILDING 68, OFFICE 233, UKRAINE

02232, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 68, ОФІС 233

65000, ODESA REGION, ODESA DISTRICT (FORMER BILYAIV DISTRICT), USATIVVILLAGE
COUNCIL, 1664 KM OF THE ST PETERSBURG-KYIV-ODESSA HIGHWAY, UKRAINE

65000, М. ОДЕСЬКА ОБЛ., ОДЕСЬКИЙ Р-Н (КОЛИШНІЙ БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н), УСАТІВСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА, 1664 КМ АВТОШЛЯХУ С. ПЕТЕРБУРГ-КИЇВ-

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 9001:2015

for the following scope :

MANUFACTURE OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL WIRES, CABLES AND CORDS.
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВІДІВ, КАБЕЛІВ ТА ШНУРІВ

Certificate No : **21IQJI43**
Initial Registration Date : 28/12/2021
Date of Expiry : 27/12/2024
1st Surve. Due : 28/11/2022

Issuance Date : 28/12/2021
2nd Surve. Due : 28/11/2023



Director



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-119



AQC MIDDLE EAST LLC

Head Office: Office No. 02, Ground Floor, Sharjah Media City, Sharjah, UAE. e-mail: info@aqcworld.com

*Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before of due date. (In case surveillance audit is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn).

Certificate Verification: Please Re-check the validity of certificate at <http://www.aqcworld.com/activeclients.aspx> or www.aqcworld.com at Active Clients.
Certificate is the property of AQC Middle East LLC and shall be returned immediately when demanded

ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ





**ВИРОБНИЧІ
ПОТУЖНОСТІ ТА
ЛОГІСТИЧНИЙ СКЛАД
«КАБЛЕКС» УКРАЇНА**

📍 Одеса, Київське шосе

☎ +38 048 73 77 689
+38 097 40 44 654
+38 093 23 14 254

**МАГАЗИНСАЛОН
СВІТЛОТЕХНІКИ
ТА ЕЛЕКТРОІНСТАЛЯЦІЇ
«LIGHT STORIES»**

📍 Одеса, пр. Небесної
Сотні 101/14

☎ +38 063 70 37 644  



KABLEX.UA

МАГАЗИН «КАБЕЛЬ»

📍 Одеса, пр. Небесної
Сотні, 30 (павільйон 7-8,
ринок «Селянка»)

☎ +38 097 83 20 811
+38 093 67 05 735
+38 067 72 63 917

**МАГАЗИН
«ЕЛЕКТРОГУРТОВНЯ»**

📍 Одеса, пр. Небесної
Сотні 101/2

☎ +38 048 73 77 689
+38 097 40 44 654
+38 048 73 75 678



СЛІДКУЙТЕ ЗА НАШИМИ АКЦІЯМИ ТА НОВИНКАМИ
У ГРУПІ ТЕЛЕГРАМ KABLEX - B2B